


Obja?nienia

25 projektowane pionowy grzewcze w miejsce istniej?cych spos?b pod??czenie jak istniej?ce pionowy

projektowane przewody grzewcze stalowe prowadzone w miejsce istniej?cych

typ grzejnika
d?ugo?? w mm
wysoko?? w mm
22K/900
[1000 mm]

projektowane grzejniki p?ytowe bocznozasilane wyposa?one w zawory termostatyczne z nastaw? wst?pn? spos?b pod??czenie jak istniej?cych grzejnik?w

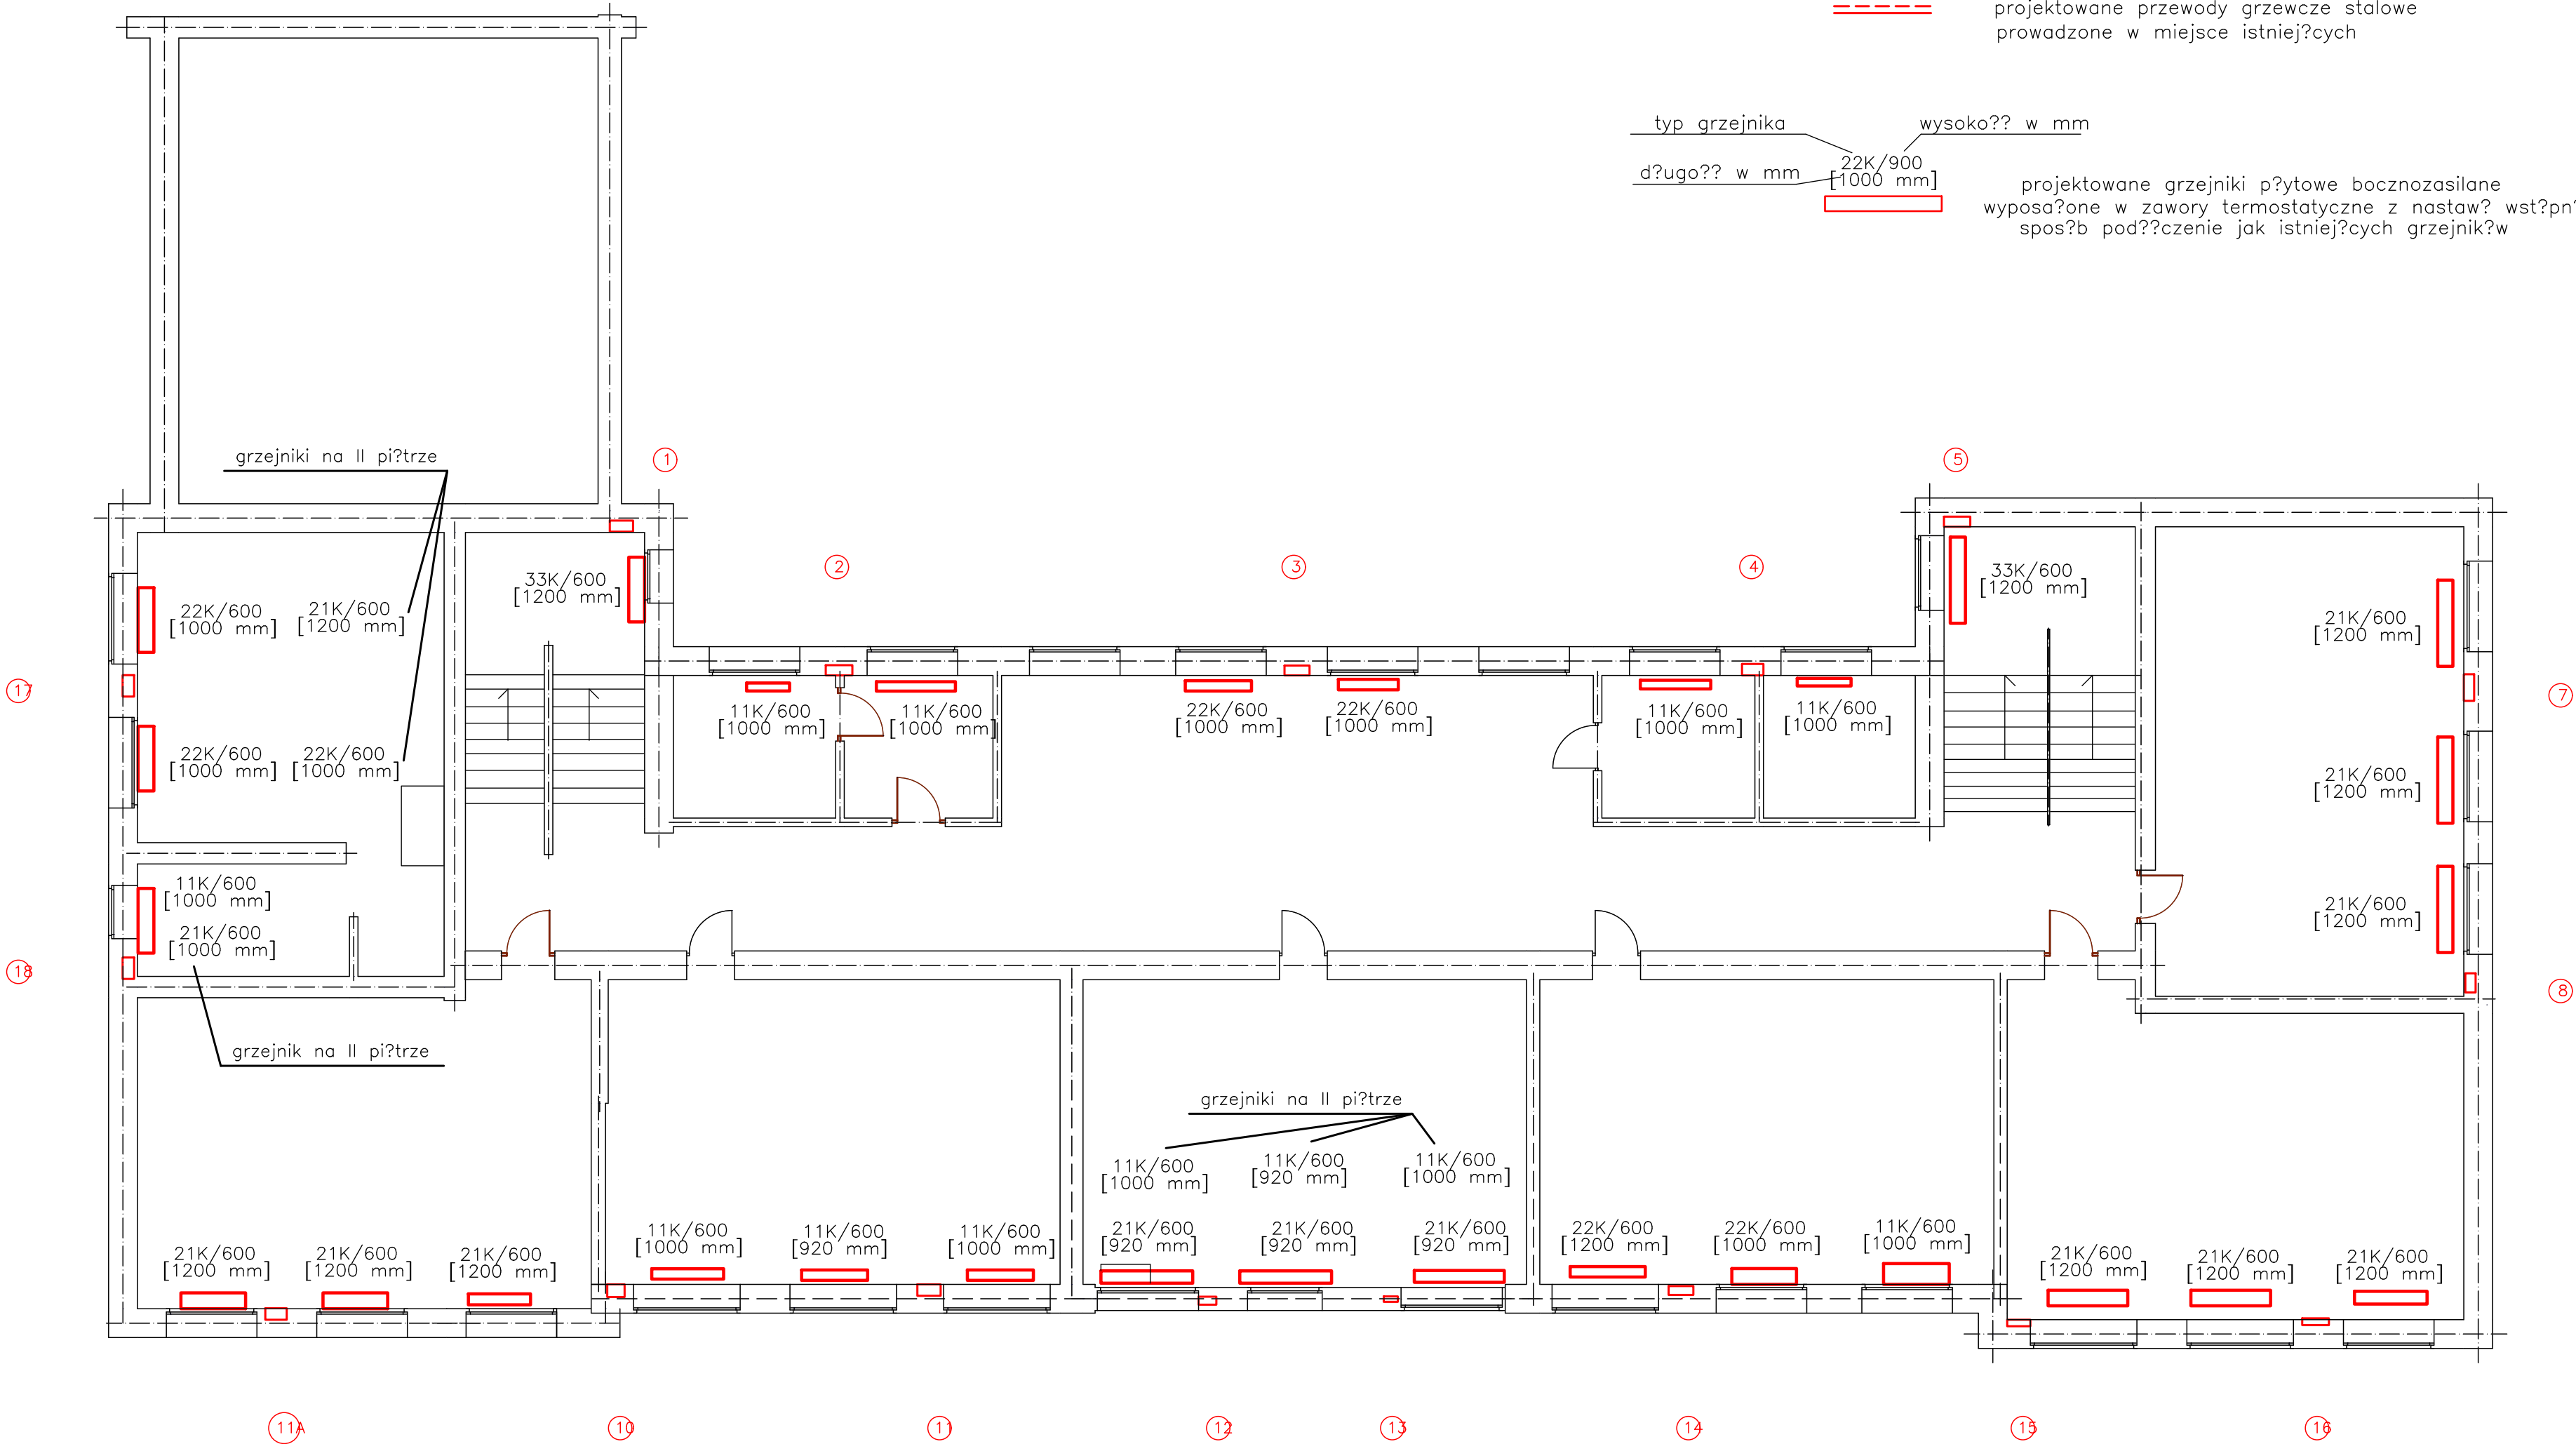

Remont centralnego ogrzewania Szkoła Podstawowa nr 5 w Chojnicach ul. Wicka Rogali 18			NR RYS. 3
Rzut 1 i 2 piętro instalacji grzewczej			SKALA 1 : 100
PROJEKTANT SPECJALNOŚCI INSTALACYJNO-INŻYNIERYJNEJ		SPRAWDZI?	
mgr inż. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/P00S/04		mgr inż. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07	BRANŻA Sanitarna
asystent projektanta inż. Andrzej Wiczorek			DATA 24.04.2010