


Obja?nienia

25 projektowane pionowy grzewczy w miejsce istniej?cych spos?b pod??czenie jak istniej?ce pionowy

projektowane przewody grzewczy stalowe prowadzone w miejsce istniej?cych

typ grzejnika wysoko?? w mm
d?ugo?? w mm 22K/900 [1000 mm]
projektowane grzejniki p?ytowe bocznozasilane wyposa?one w zawory termostacyjne z nastaw? wst?pn? spos?b pod??czenie jak istniej?cych grzejnik?w

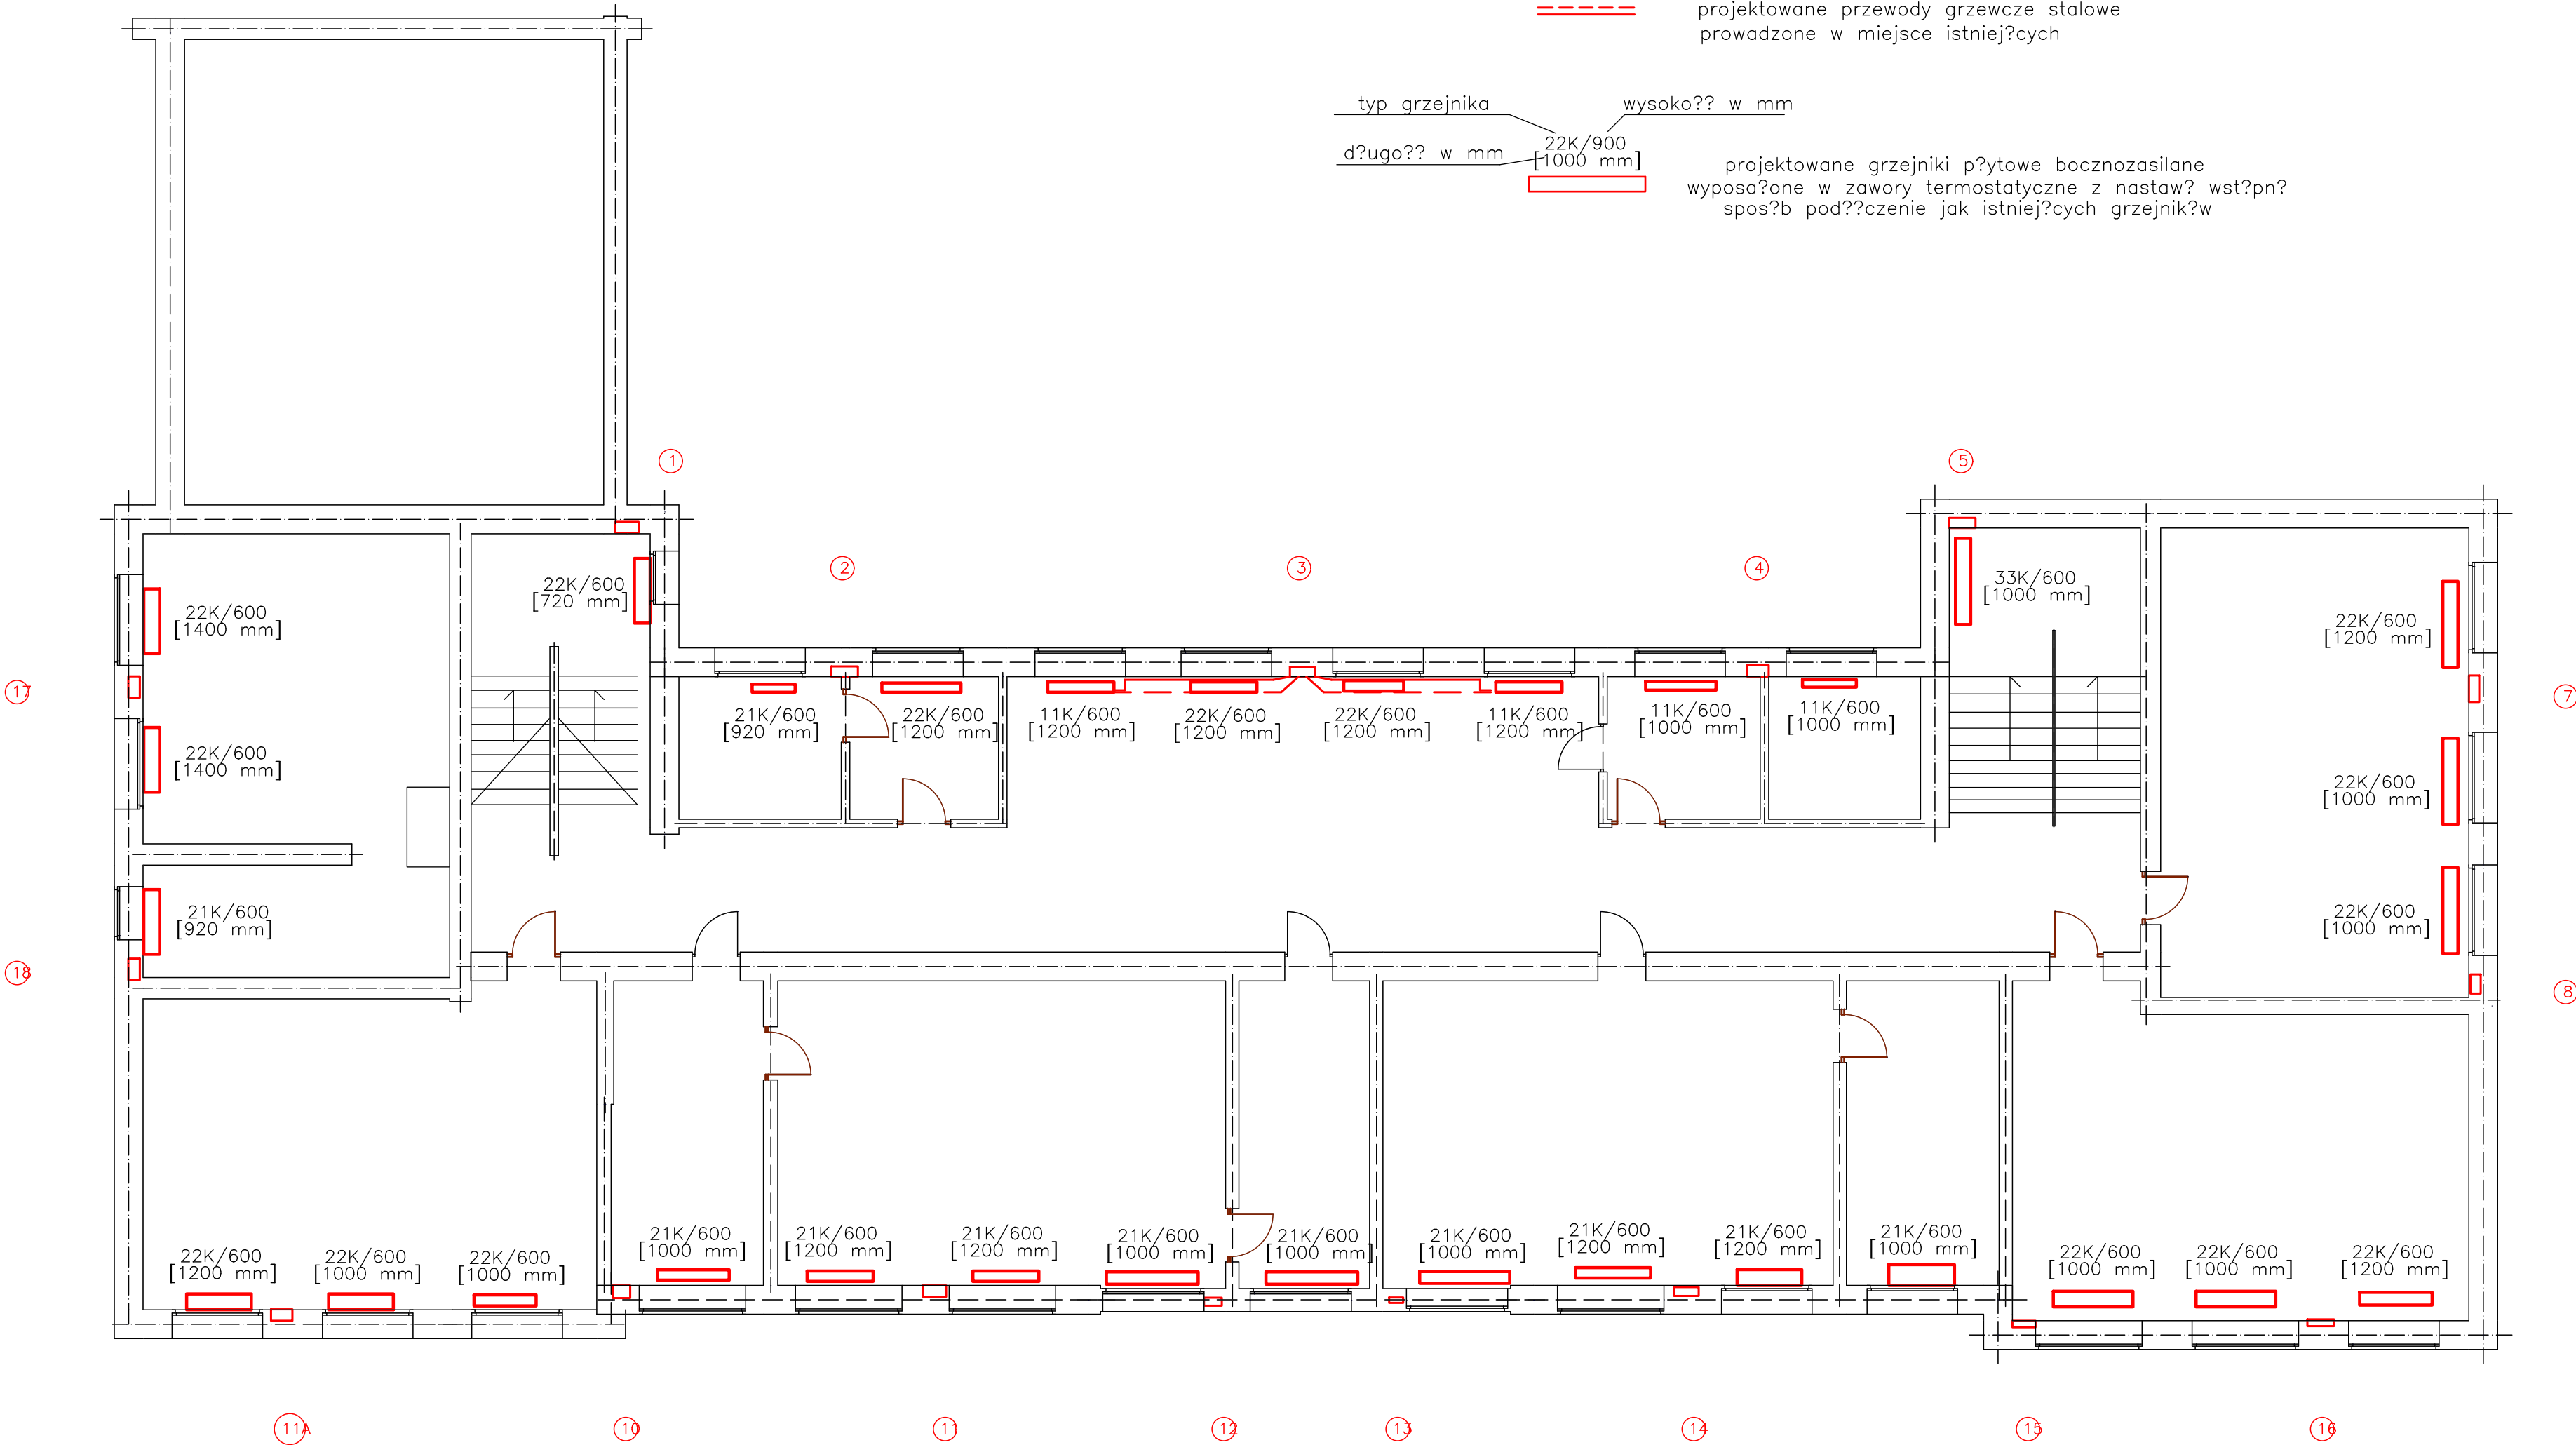

Remont centralnego ogrzewania Szko?a Podstawowa nr 5 w Chojnicach ul. Wicka Rogali 18				NR RYS. 4
Rzut 3 pi?tra instalacji grzewczej				SKALA 1 : 100
PROJEKTANT SPECJALNO?CI INSTALACYJNO-IN?NIERYJNEJ mgr in?. Andrzej Najdowski Upr. POM/0138/P00S/04		SPRAWDZI? mgr in?. Marek Najdowski Upr. POM/0170/PWOS/07		BRAN?A Sanitarna
opis?nt projektanta in?. Andrzej Wieczorek				DATA 24.04.2010