

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAECZY

**NAZWA OBIEKTU
BUDOWLANEGO:**

**REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO
NA DZIAŁKACH NR 1752/65, PRZY
AL. BRZOSOWEJ W CHOJNICACH**

**INWESTOR:
ADRES INWESTORA:**

**GMINA MIEJSKA CHOJNICE
STARY RYNEK 1
89-600 CHOJNICE**

RODZAJ DOKUMENTACJI:



**REMONT PRZEPUSTU Dn 800
AL. BRZOSOWA**

**NAZWA I ADRES JEDNOSTKI
PROJEKTOWANIA:**

**PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE
ul. Sukienników 6 tel. (52)3975483**

PROJEKT OPRACOWALI:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane / tekst jednolity DZ. U. Nr 156, poz. 1118 z 2006 r. z późniejszymi zmianami / oświadczamy, że projekt został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

PROJEKTANT INST. SANIT.	Hubert Potulski	upr. w spec. sieci i inst. sanit. Nr GP-KZ.7342/425/94	
ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.	mgr inż. E. Tenerowicz		

**45332300 - 6 – ROBOTY INSTALACYJNE KANALIZACYJNE
45232130 - 2 – ROBOTY BUDOWLANE W ZAKRESIE RUROCIĄGÓW DO
ODPROWADZANIA WODY BURZOWEJ**

Chojnice 14. 09. 2011r.

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU

A.CZĘŚĆ OPISOWA

- 1.Strona tytułowa
- 2.Spis zawartości teczki
- 3.Opis techniczny
- 4.Zestawienie materiałów

B.CZĘŚĆ RYSUNKOWA

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. Projekt zagospodarowania terenu | w skali 1 : 500 |
| 2. Remont przepustu Dn 800 - przekrój | w skali 1 : 100 |

C. CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

1. Uprawnienia Projektantów
2. Uzgodnienia

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego remontu przepustu Dn 800 w Chojnicach Al. Brzozowa.

1.0. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora
- mapa sytuacyjna w skali 1:500
- obowiązujące normy i przepisy
- uzgodnienia międzybranżowe

2.0. Zakres projektu, charakterystyka obiektu.

Projekt obejmuje: o remont przepustu pod Al. Brzozową w Chojnicach

3.0. Remont istniejącego przepustu Dn 800.

Remont przepustu polega na wydłużeniu go o 2.00m, wykonaniu studni z kręgów żelbetowych Dn 1800, muru oporowego oraz związanych z tym robót ziemnych. Projektowane rury betonowe Dn 800 ze stopką lub (rura przepustowa PEKTOR OPTIMA - SN6 Dn 800), należy zamontować na płytach betonowych. Rury betonowe zaizolować 2 * Abizolem R+P. Spoiny pomiędzy rurami należy wypełnić zaprawą cementową z dodatkiem środka wodoszczelnego. Na zakończeniu przepustu wykonać mur oporowy grubości 40cm. Po obsypaniu przepustu i zagęszczeniu należy skarpe obsiać trawą i umocnić elementami ażurowymi.

4.0. Wykopy i ich zabezpieczenie.

Wykopy należy wykonać w miarę możliwości mechanicznie, w miejscach kolizji z kablami i innym uzbrojeniem podziemnym wykonać ręcznie.

Wykopy wąskoprzestrzenne o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych spełniają warunek nienaruszalności struktury gruntu rodzimego - sztywność gruntu w strefie obsypki ochronnej rury kanałowej, z zastrzeżeniem, że poniżej górnego poziomu tej obsypki powinno być odeskowanie szczelne.

5.0. Roboty ziemne

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi "Warunkami technicznymi cz. II - Roboty instalacji sanitarnych i przemysłowych" oraz wymaganiami norm BN-83/883602 i PN-68/BO6050. Na czas budowy wykopy zabezpieczyć przed zalaniem wodą opadową i płynącą przepustem oraz oznaczyć barierkami lub taśmą ostrzegawczą, a w godzinach nocnych oświetlić lampami ostrzegawczymi. Na czas wykonywania robót należy wykonać obejście przepływu wody (t.zw. BAYPAS). Przewody układać przy temperaturze ponad 0°C. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zawiadomić wszystkie instytucje, których uzbrojenie znajduje się w rejonie prowadzenia robót. W przypadku wystąpienia niezainwentaryzowanego uzbrojenia należy powiadomić użytkownika sieci i wspólnie z inspektorem nadzoru ustalić dalszy tok postępowania. Napotkane w czasie wykonywania robót ziemnych istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem (np. przez podwieszenie). Na okres prowadzonych robót wykonawca **zobowiązany** jest do uzgodnienia zakresu i czasu trwania robót na poszczególnych **odcinkach** budowy z właścicielem dróg, jak i gruntu po którym prowadzone będą przewody kanalizacyjne. Po zakończeniu budowy należy oczyścić teren i przywrócić pierwotny stan zagospodarowania. Zasyпка rurociągu przechodzącego pod drogą powinna być zagęszczona do 90% zmodyfikowanej wartości Proctora a na pozostałych terenach do 85%. W związku z możliwością wystąpienia wód gruntowych należy odwieść wykop za pomocą igłofiltrów lub drenażu poziomego

6.0. Uwagi końcowe

Całość prac wykonać zgodnie z przepisami BHP, obowiązującymi normami, instrukcjami montażu wydanymi przez producentów użytych materiałów.

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe.”

„Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągu z tworzyw sztucznych”

Wszelkie zmiany i uwagi konsultować z projektantem.

PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski

upr. Nr GP-KZ 7342/425/94

na podst. §1 ust. 3 §2 ust. 2

pkt 2 §5 ust. 2 §7/13 ust. 1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr inż. **Ewa Tenerowicz**

Zestawienie materiałów na rozbudowę przepustu

- | | | |
|---|----------------|----------------------------|
| - rury betonowe ze stopką Dn 800*1000 | szt 2 | (lub PEKTOR OPTIMA) (2.0m) |
| - płyty betonowe 0.6 * 1.00 | szt 2 | |
| - umocnienie skarp płytami ażurowymi | m ² | 9.0 |
| - umocnienie dna rowu kamieniem | m ² | 3.0 |
| - studnia z kręgów bet. Dn 1800 gł do 3.40m z włazem żeliwnym dn 600 typ D400 | | |
| płytą fundamentową i przykrywającą 2100 | kpl 1 | |
| - oczyszczenie przepustu dł.~16m z osadu | | |
| - murek oporowy gr.40cm (3.0*3.2*0.4=3.84- 0.32=3.52m ³) | m ³ | 3.52 |

PROJ. INST. SANIT.

Hubert Potulski

upr.Nr GP-KZ/7342/425/94

na podst. §1 ust. 5 §2 ust. 2


pkt 285 ust.2 §7i13 ust.1

pkt 4 lit. a, b w spec. sieci i inst. sanit.

ASYSTENT PROJ. INST. SANIT.

mgr inż. **Ewa Tenerowicz**

CZĘŚĆ RYSUNKOWA

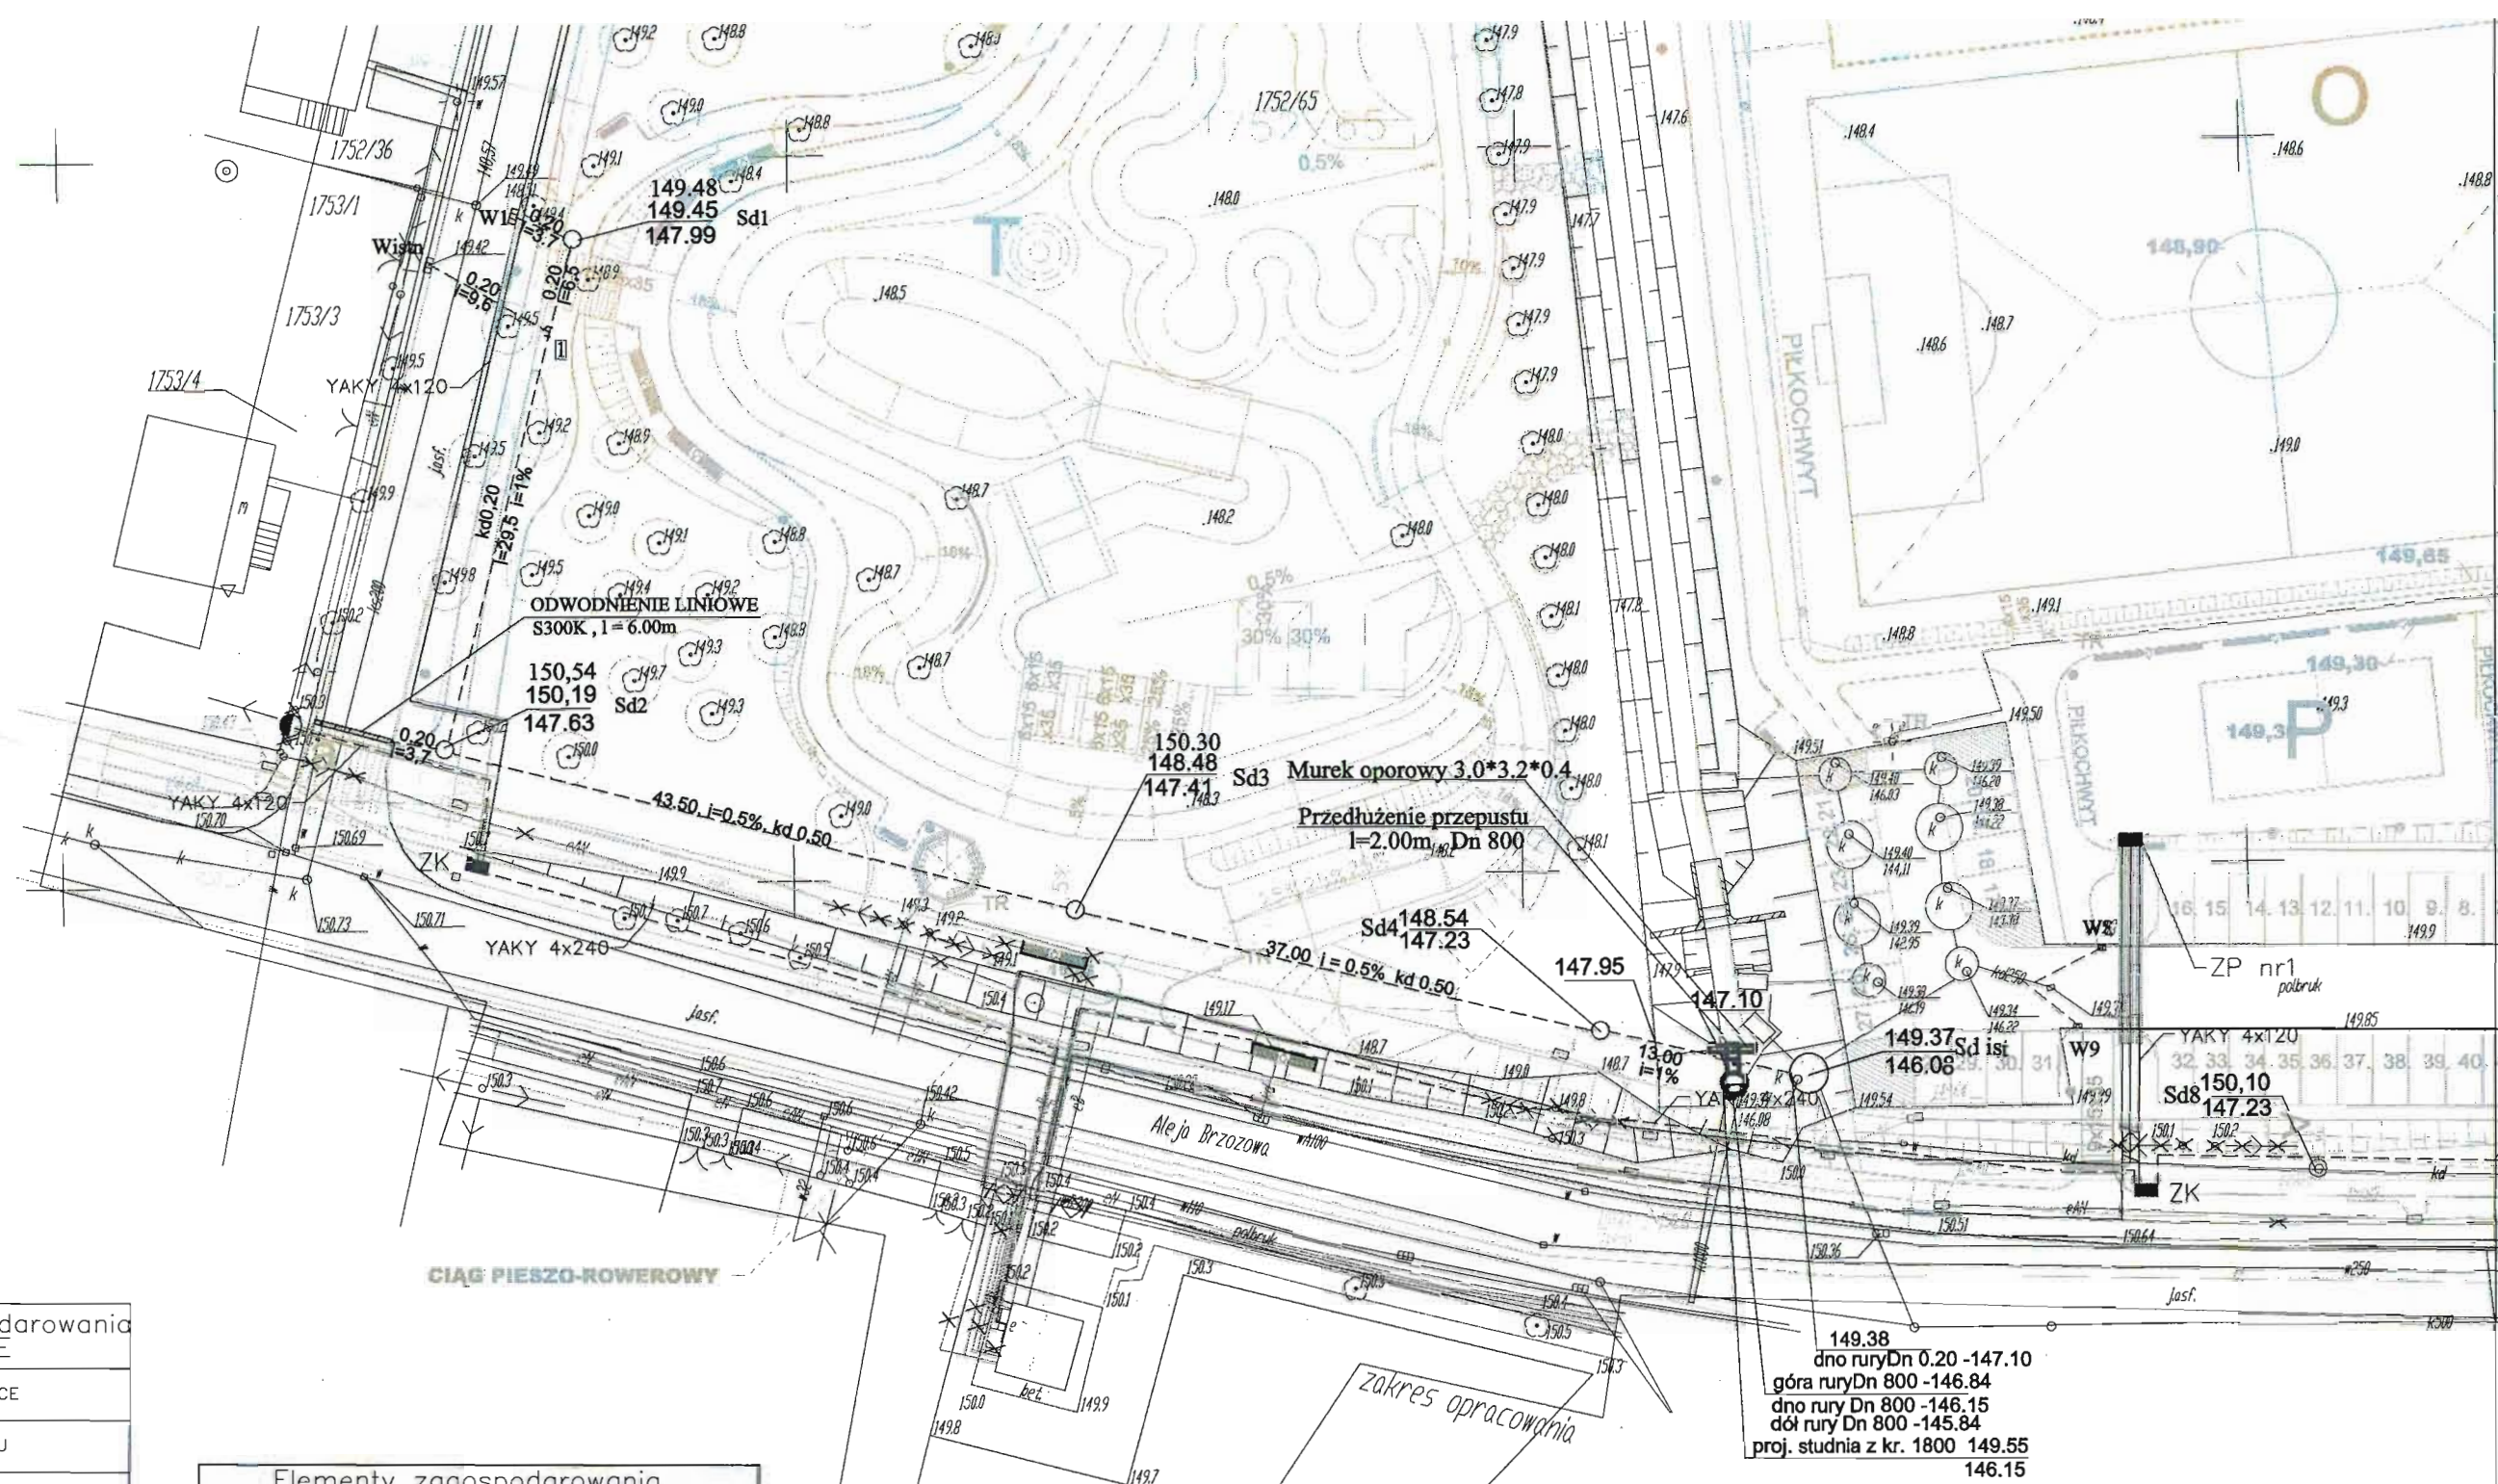

LEGENDA :

Elementy zagospodarowania
ISTNIEJĄCE

	SKARPY ISTNIEJĄCE
	INSTALACJA GAZU
	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ IST.
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ IST.
	SIEĆ WODOCIĄGOWA IST.
	KABEL ENERGETYCZNY eNN IST.
	ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY
	SIEĆ KANALIZACJI TELETECHNICZ.
	LINIA NAPIEWIERZNA ELEKTROEN.
	DRZEWIA LIŚCIASTE IST.
	DRZEWIA IGLASTE IST.
	DRZEWIA LIŚCIASTE IST. DO USUNIĘCIA ODR. OPRAC.
	DRZEWIA IGLASTE IST. DO USUNIĘCIA ODR. OPRAC.

Elementy zagospodarowania PROJEKTOWANE	
	SŁUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAŻU
	LINIA NAPIEWIERZNA DO DEMONTAŻU
	PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE
	PROJ. LINIA KABLOWA YAKY
	PROJ. SŁUP ŻELBETOWY WIROWANY
	ZŁĄCZE POMIAROWE PROJEKTOWANE
	ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAŻU
	PROJ. PRZYŁĄCZA KABLOWE YAKY
	PROJ. MUFA KABLOWA
	PROJ. RURA OCHRONNA
	PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
	PROJ. WPUST DESZCZOWY
	PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJ. ŁAWKA ŻELIWO-DREWNIANA
	PROJ. POJEMNIK NA SMIECI
	PROJ. CIĄGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.
	PROJ. CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

OZN. CZ. II ORAZ III ZAGOSP. PARKU 1000-LĘCIA
WG ODRĘBNEGO OPRACOWANIA

	B2- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B3- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B4- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B5- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B6- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B7- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B8- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B9- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B10- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B11- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B12- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B13- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B14- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B15- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B16- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B17- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B18- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B19- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B20- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B21- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B22- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B23- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B24- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B25- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B26- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B27- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B28- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B29- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B30- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B31- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B32- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B33- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B34- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B35- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B36- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B37- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B38- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B39- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B40- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B41- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B42- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B43- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B44- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B45- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B46- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B47- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B48- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B49- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B50- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B51- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B52- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B53- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B54- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B55- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B56- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B57- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B58- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B59- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B60- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B61- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B62- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B63- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B64- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B65- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B66- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B67- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B68- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B69- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B70- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B71- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B72- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B73- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B74- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B75- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B76- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B77- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B78- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B79- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B80- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B81- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B82- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B83- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B84- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B85- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B86- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B87- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B88- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B89- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B90- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B91- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B92- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B93- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B94- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B95- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B96- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B97- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B98- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B99- PLAC ZABAW DLA DZIECI
	B100- PLAC ZABAW DLA DZIECI

Niniejszym oświadczam że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokosciowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach w dniu 04-02-2011 pod nr ewid.1094/10

MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE ul. SUKIENNIKÓW 6

NAZWA I ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO
NA DZ NR 1752/65
PRZY AL. BRZOSZOWEJ W CHOJNICACH


PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SKALA 1:500

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - FRAGMENT NR RYS 1

PROJ. INST. SANITARNYCH
HUBERT POTULSKI
UPR. NR 681/88
UPR. NR 299/74 jzg
UPR. NR
w zakresie Instal. sanitarnych

ASYSTENT PROJEKTANTA
mgr inż. E. TENEROWICZ

14.09.2011 14.09.2011



PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE

NAZWA I ADRES
PROJEKTOWANEGO
OBIEKTU BUDOWLANEGO: REMONT PRZEPUSTU DROGOWEGO NA DZ NR 1752/65
PRZY AL. BRZozOWEJ W CHOJNICACH

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY SKALA 1:100
Remont przepustu Dn 800 Al.Brzozowa NR RYS 2

PROJ.INST.SANITARNYCH
HUBERT POTULSKI
UPR.NR 661/68
UPR.NR 299/74 Bg
UPR.NR GP-KZ.7342/425/94
w zakresie instal. sanitarnych
14.09.2011r
ASYSTENT PROJEKTANTA
MGR INZ. E.TENEROWICZ
14.09.2011r

CZĘŚĆ FORMALNO PRAWNA

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Chojnice, dnia 15.09.2011

POMORSKA OKRĘGOWA IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

ZAŚWIADCZENIE

Pan(i) **Potulski Hubert**
89-600 Chojnice ul. Budowlanych 6/25

asystent projektanta
mgr inż. E. Tenerowicz

jest członkiem

Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa
o numerze ewidencyjnym POM/IS/3967/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.
Niniejsze zaświadczenie jest ważne
od dnia 2011-01-01 do 2011-12-31

Gdańsk 2010-11-24 r.

POMORSKA OKRĘGOWA
IZBA INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA
80-840 Gdańsk, ul. Świętojańska 4C, 44
(3) Tel. (0-58) 324-89-77
Fax (0-58) 301-44-98

PRZEWODNICZĄCY RADY

Ryszard Kolasa

DECYZJA

O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
DO PEŁNIENIA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH W BUDOWNICTWIE

Na podstawie § 1 ust. 5, § 2 ust. 2 pkt 2, § 5 ust. 2, § 7 i 13
ust. 1 pkt 4 lit. a, b rozporządzenia Ministra Gospodarki Terenowej
i Ochrony Środowiska, z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodziel-
nych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 8, poz. 46 z późn.
zm.) stwierdzam, że:

Pan Hubert Brunon **POTULSKI**

technik budowlany

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Chojnice, dnia 15.09.2011

o specj. instalacje i urządzenia sanitarne

urodzony dnia 30 maja 1943 r. w Chojnicach

posiada przygotowanie zawodowe upoważniające do wykonywania
samodzielnej funkcji projektanta oraz kierownika budowy i robót
w specjalności instalacyjno-inżynierskiej
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych - w wąskiej
specjalizacji zawodowej

asystent projektanta
mgr inż. E. Teherowicz

Pan Hubert Brunon POTULSKI jest upoważniony do:

- 1/sporządzania projektów sieci wodociagowych, kanalizacyjnych i
ciepłych uzbrojenia terenu - o powszechnie znanych rozwiązaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych;
- 2/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów sieci
oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie sieci
wodociagowych, kanalizacyjnych i ciepłych uzbrojenia terenu - o
powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych;
- 3/sporządzania projektów instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych,
ciepłych i wentylacyjnych - o powszechnie znanych rozwiązaniach
konstrukcyjnych i schematach technicznych;
- 4/kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robót, kierowa-
nia i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementów insta-
lacji oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
instalacji wodociagowych, kanalizacyjnych, ciepłych i wentyla-
cyjnych - o powszechnie znanych rozwiązaniach konstrukcyjnych.

Od niniejszej decyzji służy stronie prawo wniesienia odwołania do
Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa za moim pośrednic-
twem w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Otrzymują:

1. p. Hubert POTULSKI
ul. Budowlanych 6/25
89-600 CHOJNICE

2. a/a



Z up. Wojewody

mgr inż. Stanisław Baranowski
mgr inż. Andrzej Wójcik
Główny Inżynier ds. Inżynierii i Środowiska

DECYZJA Nr GP. 6733.1.2011

o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stosownie do przepisów art.104 Kodeksu postępowania administracyjnego art. 50 ust. 1 oraz art. 51 ust. 1 pkt. 2, art. 53 ust. 4 i art. 54 w związku z art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 ze zm.), a także rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy (Dz. U. z 2003r., Nr 164, poz. 1589), po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miejskiej w Chojnicach z dnia 23 lutego 2011 r.,

ustalam lokalizację inwestycji celu publicznego

polegającą na zagospodarowaniu Parku Tysiąclecia, polegającym na budowie infrastruktury technicznej (ciągów pieszych, kabli zasilających, instalacji: nawadniającej, drenażowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, wodnej, gazowej, oświetleniowej i monitoringu wizyjnego) wraz z obiektami i urządzeniami budowlanymi towarzyszącymi, obejmującymi m. in.: amfiteatr, toalety, place zabaw dla dzieci, skatepark, boisko z zapleczem szatniowym, place zabaw dla psów, ogród botaniczny, alpinarium, obudowę przepompowni, gry tenisowe, punkty informacji, ścieżki tematyczne, małą architekturę, zielen, urządzenia odnawialnych źródeł energii w m. Chojnice

oraz określam:

1. **Warunki i szczegółowe zasady zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikające z przepisów odrębnych, a w szczególności w zakresie:**
 - 1) warunki i wymagania ochrony i kształtowania ładu przestrzennego:
funkcją występującą w sąsiedztwie linii rozgraniczających teren inwestycji jest zabudowa mieszkalno - usługowa;
 - 2) ochrony środowiska i zdrowia ludzi oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej:
przedmiotową inwestycję należy projektować i budować w sposób określony w przepisach techniczno – budowlanych oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej;
 - 3) obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji:
w razie występowania w rejonie realizacji zamierzonej inwestycji podziemnych urządzeń infrastruktury technicznej, będących w kolizji z projektowaną inwestycją, należy dokonać ich przebudowy wg warunków określonych przez gestorów tych urządzeń;
 - 4) wymagań dotyczących interesów osób trzecich:
projektowana inwestycja nie może pogorszyć warunków użytkowania sąsiednich nieruchomości;
 - 5) w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych:
teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne;
 - 6) wymagań dotyczących projektu budowlanego:
projekt budowlany powinien zawierać pozytywne opinie jednostek opiniujących i uzgadniających wymaganych przepisami odrębnymi dla tego rodzaju inwestycji.
2. **Linie rozgraniczające teren inwestycji:**
określono grubą linią ciągłą, zgodnie z oznaczeniem na załączniku graficznym Nr 1, w skali 1:1000 do niniejszej decyzji.

- odwrócić -

Uzasadnienie

Zgodnie z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, uchwalonego uchwałą Nr XXXIII/391/09 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 16 listopada 2009 r., są to tereny wyłączone z zabudowy z ewentualnym przeznaczeniem na zieleni urządzonej oraz przeznaczone pod mieszkalnictwo i usługi. Na terenie obejmującym działki położone w liniach rozgraniczających teren inwestycji nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

Zagospodarowanie parku, polegające między innymi na budowie infrastruktury technicznej, w tym instalacji drenażowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, gazowej, oświetleniowej i monitoringu, stanowi inwestycję celu publicznego wymienioną w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w związku z art. 6 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. 2000r. Nr 46 poz. 543 ze zm.), w którym celem publicznym w rozumieniu ustawy jest m. in. „budowa i utrzymanie ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania lub dystrybucji płynów, pary, gazów i energii elektrycznej, a także innych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń”.

Po dokonaniu analizy warunków i zasad zagospodarowania terenu i jego zabudowy, wynikających z przepisów odrębnych, a także stanu faktycznego i prawnego terenu, na którym przewiduje się realizację inwestycji, stwierdzając zgodność planowanego zamierzenia inwestycyjnego z przepisami odrębnymi, zdecydowano jak w sentencji niniejszej decyzji.

Pouczenie

Decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego wiąże organ wydający decyzję o pozwoleniu na budowę.

Od niniejszej decyzji służy odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określając istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Załączniki:

- załącznik graficzny Nr 1 w skali 1:1000

PRACOWNIA PROJEKTOWA
Projektowanie i nadzór
Zdzisław Rujal
89-600 CHOJNICE
ul. Sukienikowa 6 - tel. (052) 39 75 483
ul. St. Sikorskiego 19 - tel. (052) 39 77 162
NIP 555-115-59-94 Regon 090341840



Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Marczewski
Dyrektor Wydziału

Zwolniono z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt. 3
ustawy o opłacie skarbowej
(Poz. 111 z dnia 15.01.2003 r.)

Otrzymują:

- ① Gmina Miejska Chojnice, Stary Rynek 1, Chojnice
 2. Miejskie Wodociągi Sp. z o.o., Pl. Piastowski 27A, Chojnice
 3. a/a GP
- GN

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Chojnice, dnia 26-09-2011

[Signature]

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jacek Marczewski
Dyrektor Wydziału

**STAROSTWO POWIATOWE
w Chojnicach**

Wydział Geodezji
89-600 CHOJNICE

ul. Cziuchowska 38, tel. (52) 3966568
(nazwa organu wydającego dokument)

Województwo: pomorskie

Powiat: chojnicki

Jednostka ewidencyjna: Chojnice - M [220201_1]

WYPIS UPROSZCZONY Z REJESTRU GRUNTÓW

GE. 6621.1594.2011 sporządzono dnia: 23.09.2011 11:54:08

Obręb	Ark.	Nr działki	JR	Pow. [ha]	Użytek lub klasa		Nr KW lub inne dokumenty	Adres lub położenie
					Rodzaj	Pow. [ha]		
Forma władania i udział		Osoba i adres						
Chojnice [Nr 0001]	11	637/25	2537	0.0214	LIV	0.0214	KW 19906 (SR w Chojnicach)	Chojnice al. Brzozowa
1/1 właściciel	SKARB PAŃSTWA siedziba: -							
1/1 użytkownik wieczysty	Enea OPERATOR SPÓŁKA Z O.O. Z SIEDZIBĄ W POZNANIU siedziba: 60-967 Poznań ul. Panny Marii 2							
Chojnice [Nr 0001]	11	1752/65	3333	3.2972	W Bz Ws	0.1477 2.9468 0.2027	SL1C/00018159/2	-
1/1 właściciel	GMINA MIEJSKA CHOJNICE siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1							
Chojnice [Nr 0001]	11	1752/80	6346	0.0184	Bz	0.0184	KW 21783 (SR w Chojnicach)	-
1/1 właściciel	GMINA MIEJSKA MIASTA CHOJNICE							
Chojnice [Nr 0001]	11	1752/123	3333	0.2067	dr	0.2067	SL1C/00016952/7	Chojnice Park 1000-lecia
1/1 właściciel	GMINA MIEJSKA CHOJNICE siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1							
Chojnice [Nr 0001]	11	1752/124	3333	7.2471	W Bz Ws	0.1803 4.8266 2.2402	KW 7281 (SR w Chojnicach)	Chojnice Park 1000-lecia
1/1 właściciel	GMINA MIEJSKA CHOJNICE siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1							
Chojnice [Nr 0001]	11	1752/126	3333	0.8143	dr	0.8143	KW 7281 (SR w Chojnicach)	Chojnice Park 1000-lecia
1/1 właściciel	GMINA MIEJSKA CHOJNICE siedziba: 89-600 Chojnice ul. Stary Rynek 1							
Chojnice [Nr 0001]	11	1755	5742	1.1781	dr	1.1781	SL1C/00028155/7	Chojnice al. Brzozowa
1/1 właściciel	SKARB PAŃSTWA siedziba: -							

Ilość działek na wypisie: 7

Suma powierzchni działek: 12.7832 ha

[Podpis]
inż. Dariusz Kossak
Kierownik
Biura Ewidencji Gruntów

DOKUMENT SŁUŻY DO CELÓW
INFORMACYJNYCH

23.09.2011

WYKAZOWNIA I KIEROWNIA
Przebieganie i nadzorowanie
Ewidencja gruntów
Chojnice
ul. Cziuchowska 38 - tel. (52) 3975483
ul. Cziuchowska 19 - tel. (52) 3977162
Biuro Ewidencji Gruntów

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Chojnice, dnia 26.09.2011

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. Kufel
ul. Sukienników 6
89 – 600 Chojnice

Warunki techniczne na włączenie do sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia z terenu ul. Parkowej i ul. Nowotki przy parku 1000-lecia, odwodnienia alei sztuki na wysokości parkingu oraz z terenu ul. Parkowej przy zjeździe z ul. Angowskiej w Chojnicach.

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska informuje, iż istnieje możliwość włączenia do sieci kanalizacji deszczowej odwodnienia z terenu ul. Parkowej i ul. Nowotki przy parku 1000-lecia, odwodnienia alei sztuki na wysokości parkingu oraz z terenu ul. Parkowej przy zjeździe z ul. Angowskiej w Chojnicach.

Odwodnienie z terenu ul. Parkowej – na skrzyżowaniu z ul. J. Krasickiego należy wykonać dodatkowe wpusty uliczne, dobrać odpowiednio do spadków i powierzchni terenu odwadnianego, na skrzyżowaniu z Al. Brzozową projektowane odwodnienie należy wpiąć do kolektora deszczowego posadowionego w Al. Brzozowej. W miejscu włączenia projektowanego odwodnienia do istniejącego kolektora deszczowego należy wykonać studnie rewizyjną \varnothing 1200 (typ: URBAMAX, PAMREX).

Odwodnienie z ul. Nowotki – projektowane odwodnienie należy wpiąć do istniejącej studni rewizyjnej posadowionej przy zespole separatorów w Parku 1000-lecia. Rodzaj odwodnienia dobrać odpowiednio do spadku i wielkości powierzchni odwadnianej. Od skrzyżowania ul. Nowotki z Al. Brzozową do studni rewizyjnej przy zespole separatorów w Parku 1000-lecia należy zaprojektować kolektor deszczowy o średnicy umożliwiającej odbiór wód opadowych i roztopowych z Al. Brzozowej od skrzyżowania z ul. 14 Lutego oraz zlewni ciężącej do tej ulicy. Na projektowanym kolektorze deszczowym należy posadowić studnie rewizyjne \varnothing 1200 (typ: URBAMAX, PAMREX).

Odwodnienie alei sztuki na wysokości parkingu – rodzaj odwodnienia dobrać odpowiednio do spadku i wielkości powierzchni odwadnianej. Projektowane odwodnienie należy wpiąć do kolektora deszczowego posadowionego w ul. Sukienników. Na projektowanym kolektorze deszczowym należy posadowić studnie rewizyjne \varnothing 1200 (typ: URBAMAX, PAMREX).

Wyklucza się instalowanie na nowo projektowanej sieci urządzeń zamykanych na klucze imbusowe.

Włazy oraz wpusty winny spełniać wymogi:

- Należy zwrócić uwagę, aby w wyniku prowadzonych prac projektowych i budowlanych nie zostały naruszone prawa i zobowiązania wobec osób trzecich.

Projekt techniczny należy uzgodnić w tut. Wydziale.

DYREKTOR
mgr inż. Janusz Rękowski

Chojnice, dnia 26.09.2011

26.09.2011
Guru

KM.7021.17.129.2011

Chojnice, 19.09.2011 r.

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Z. Kufel
ul. Sukienników 6
89 – 600 Chojnice

Urząd Miejski w Chojnicach, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska uzgadnia projekt zagospodarowania terenu: „Budowa: przyłączy kanalizacji deszczowej do odwodnień, linii kablowych dla zasilania oświetlenia i amfiteatru, toalety oraz urządzeń pompowych, przyłączy kablowych dla zasilania oświetlenia i amfiteatru, toalety oraz urządzeń pompowych, przyłączy kablowych oświetlenia Al. Brzozowej, ciągu pieszo – rowerowego przy Al. Brzozowej w Chojnicach” pod względem włączenia do miejskiej sieci kanalizacji deszczowej.

Zobowiązuję się Inwestora i Wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób wykluczający uszkodzenie wszelkich urządzeń i powstanie awarii na czynnej kanalizacji deszczowej oraz pokrycie kosztów związanych z ich usunięciem.

Rozpoczęcie prac związanych z włączeniem do czynnej kanalizacji deszczowej należy zgłosić z 7 dniowym wyprzedzeniem w Urzędzie Miejskim w Chojnicach. Odbiór wykonanych prac nastąpi protokolarnie.

Dodatkowo informuję, że w przypadkach lokalizacji w pasie drogowym dróg publicznych obiektów budowlanych lub urządzeń nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego należy uzyskać zezwolenie od właściwego zarządcy drogi w postaci decyzji administracyjnej – zgodnie z art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r., Nr 19, poz. 115 ze zm.).

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Rebmus

Załącznik:

1. projekt zagospodarowania terenu: „Budowa: przyłączy kanalizacji deszczowej do odwodnień, linii kablowych dla zasilania oświetlenia i amfiteatru, toalety oraz urządzeń pompowych, przyłączy kablowych dla zasilania oświetlenia i amfiteatru, toalety oraz urządzeń pompowych, przyłączy kablowych oświetlenia Al. Brzozowej, ciągu pieszo – rowerowego przy Al. Brzozowej w Chojnicach” – 1 egz.


Otrzymuje:


1. adresat;
2. a/a K.T.


DYREKTOR
Nadzorował
Z. Kufel
CHOJNICE
89-600
tel. 39 75 4
105213977
100341

Zgodnie z oryginałem
stwierdzam

Chojnice, dnia 26.09.2011
[Podpis]

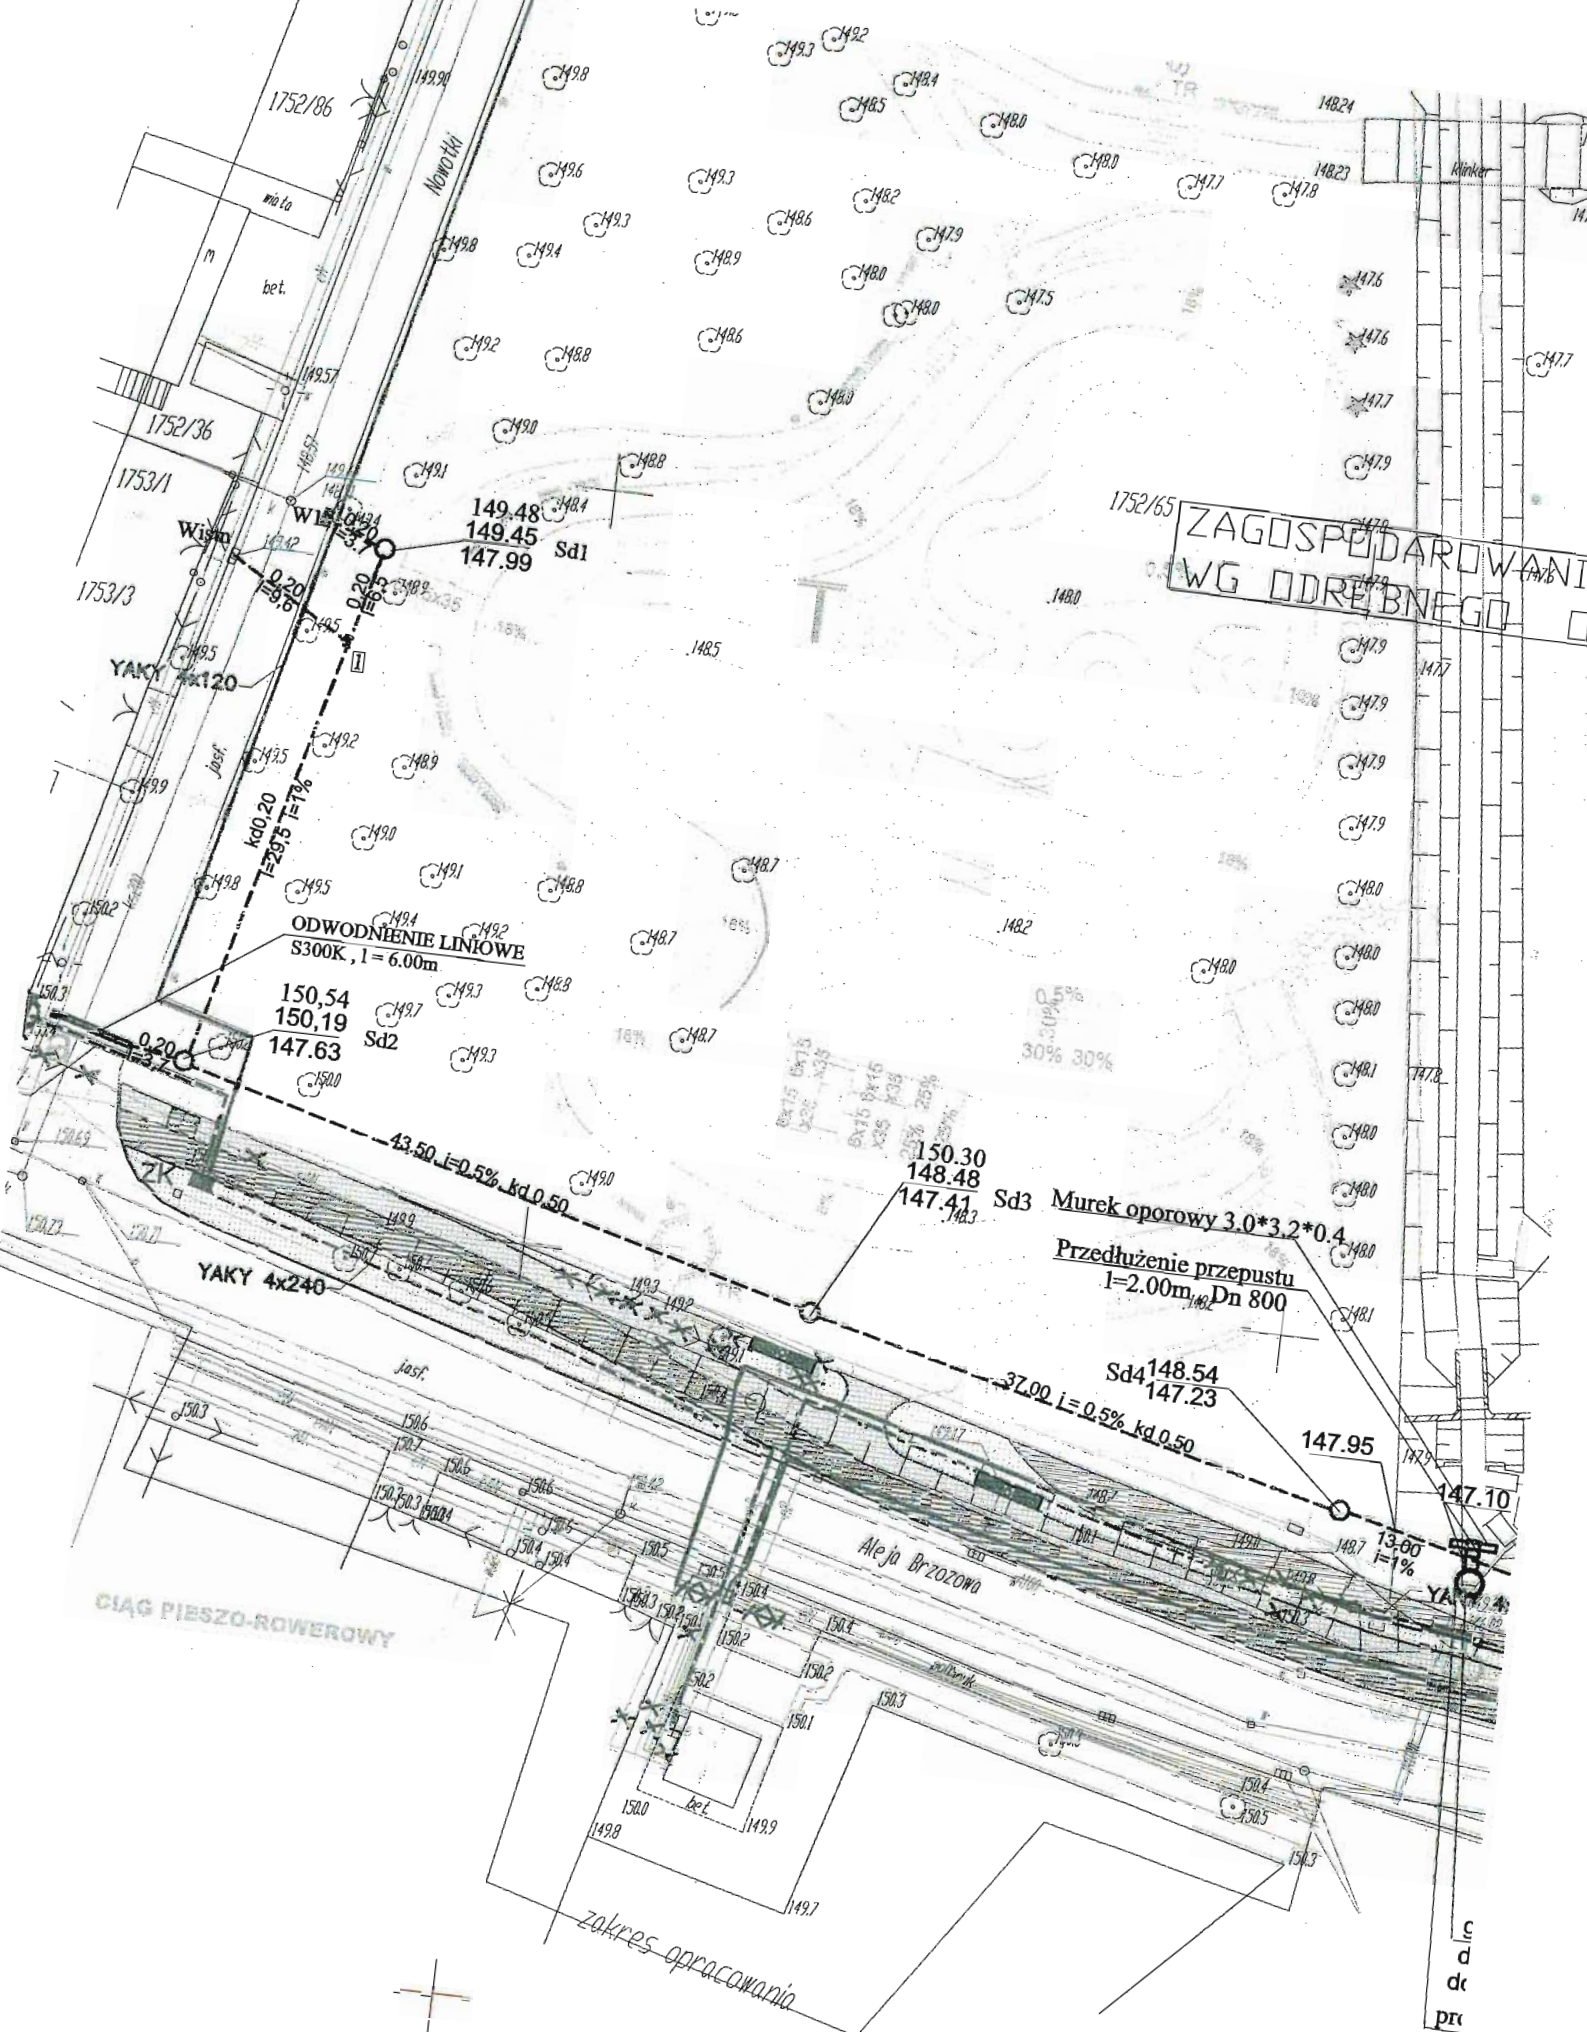

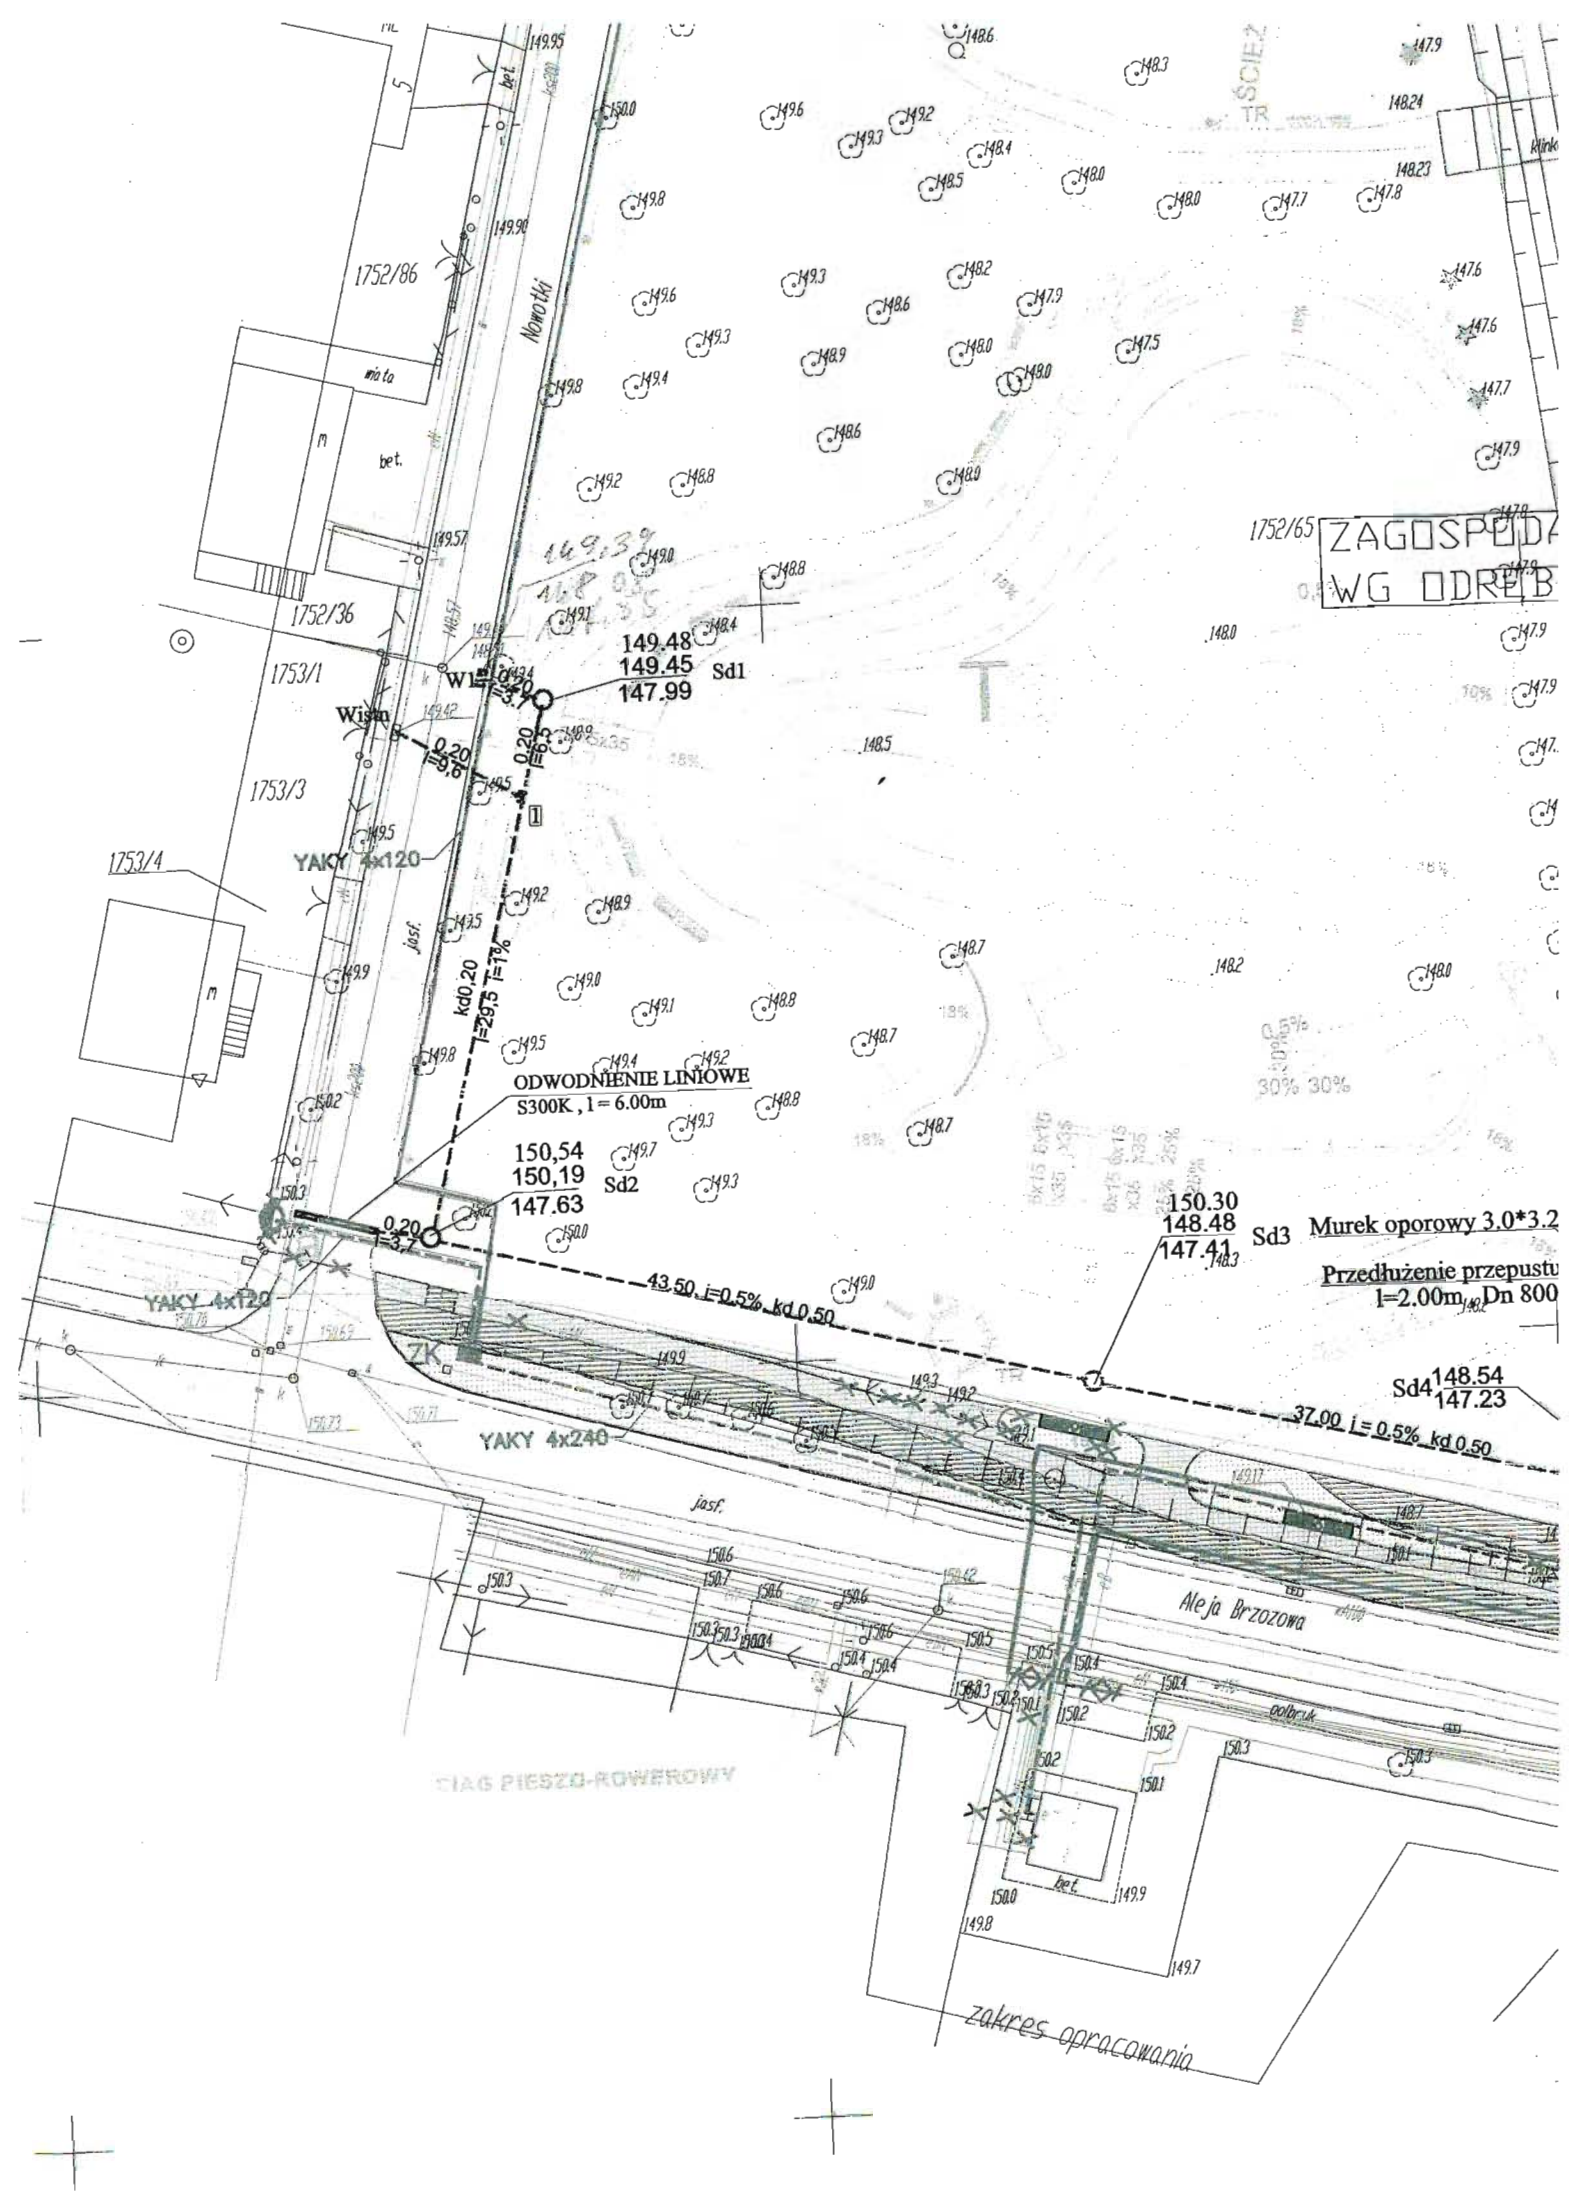

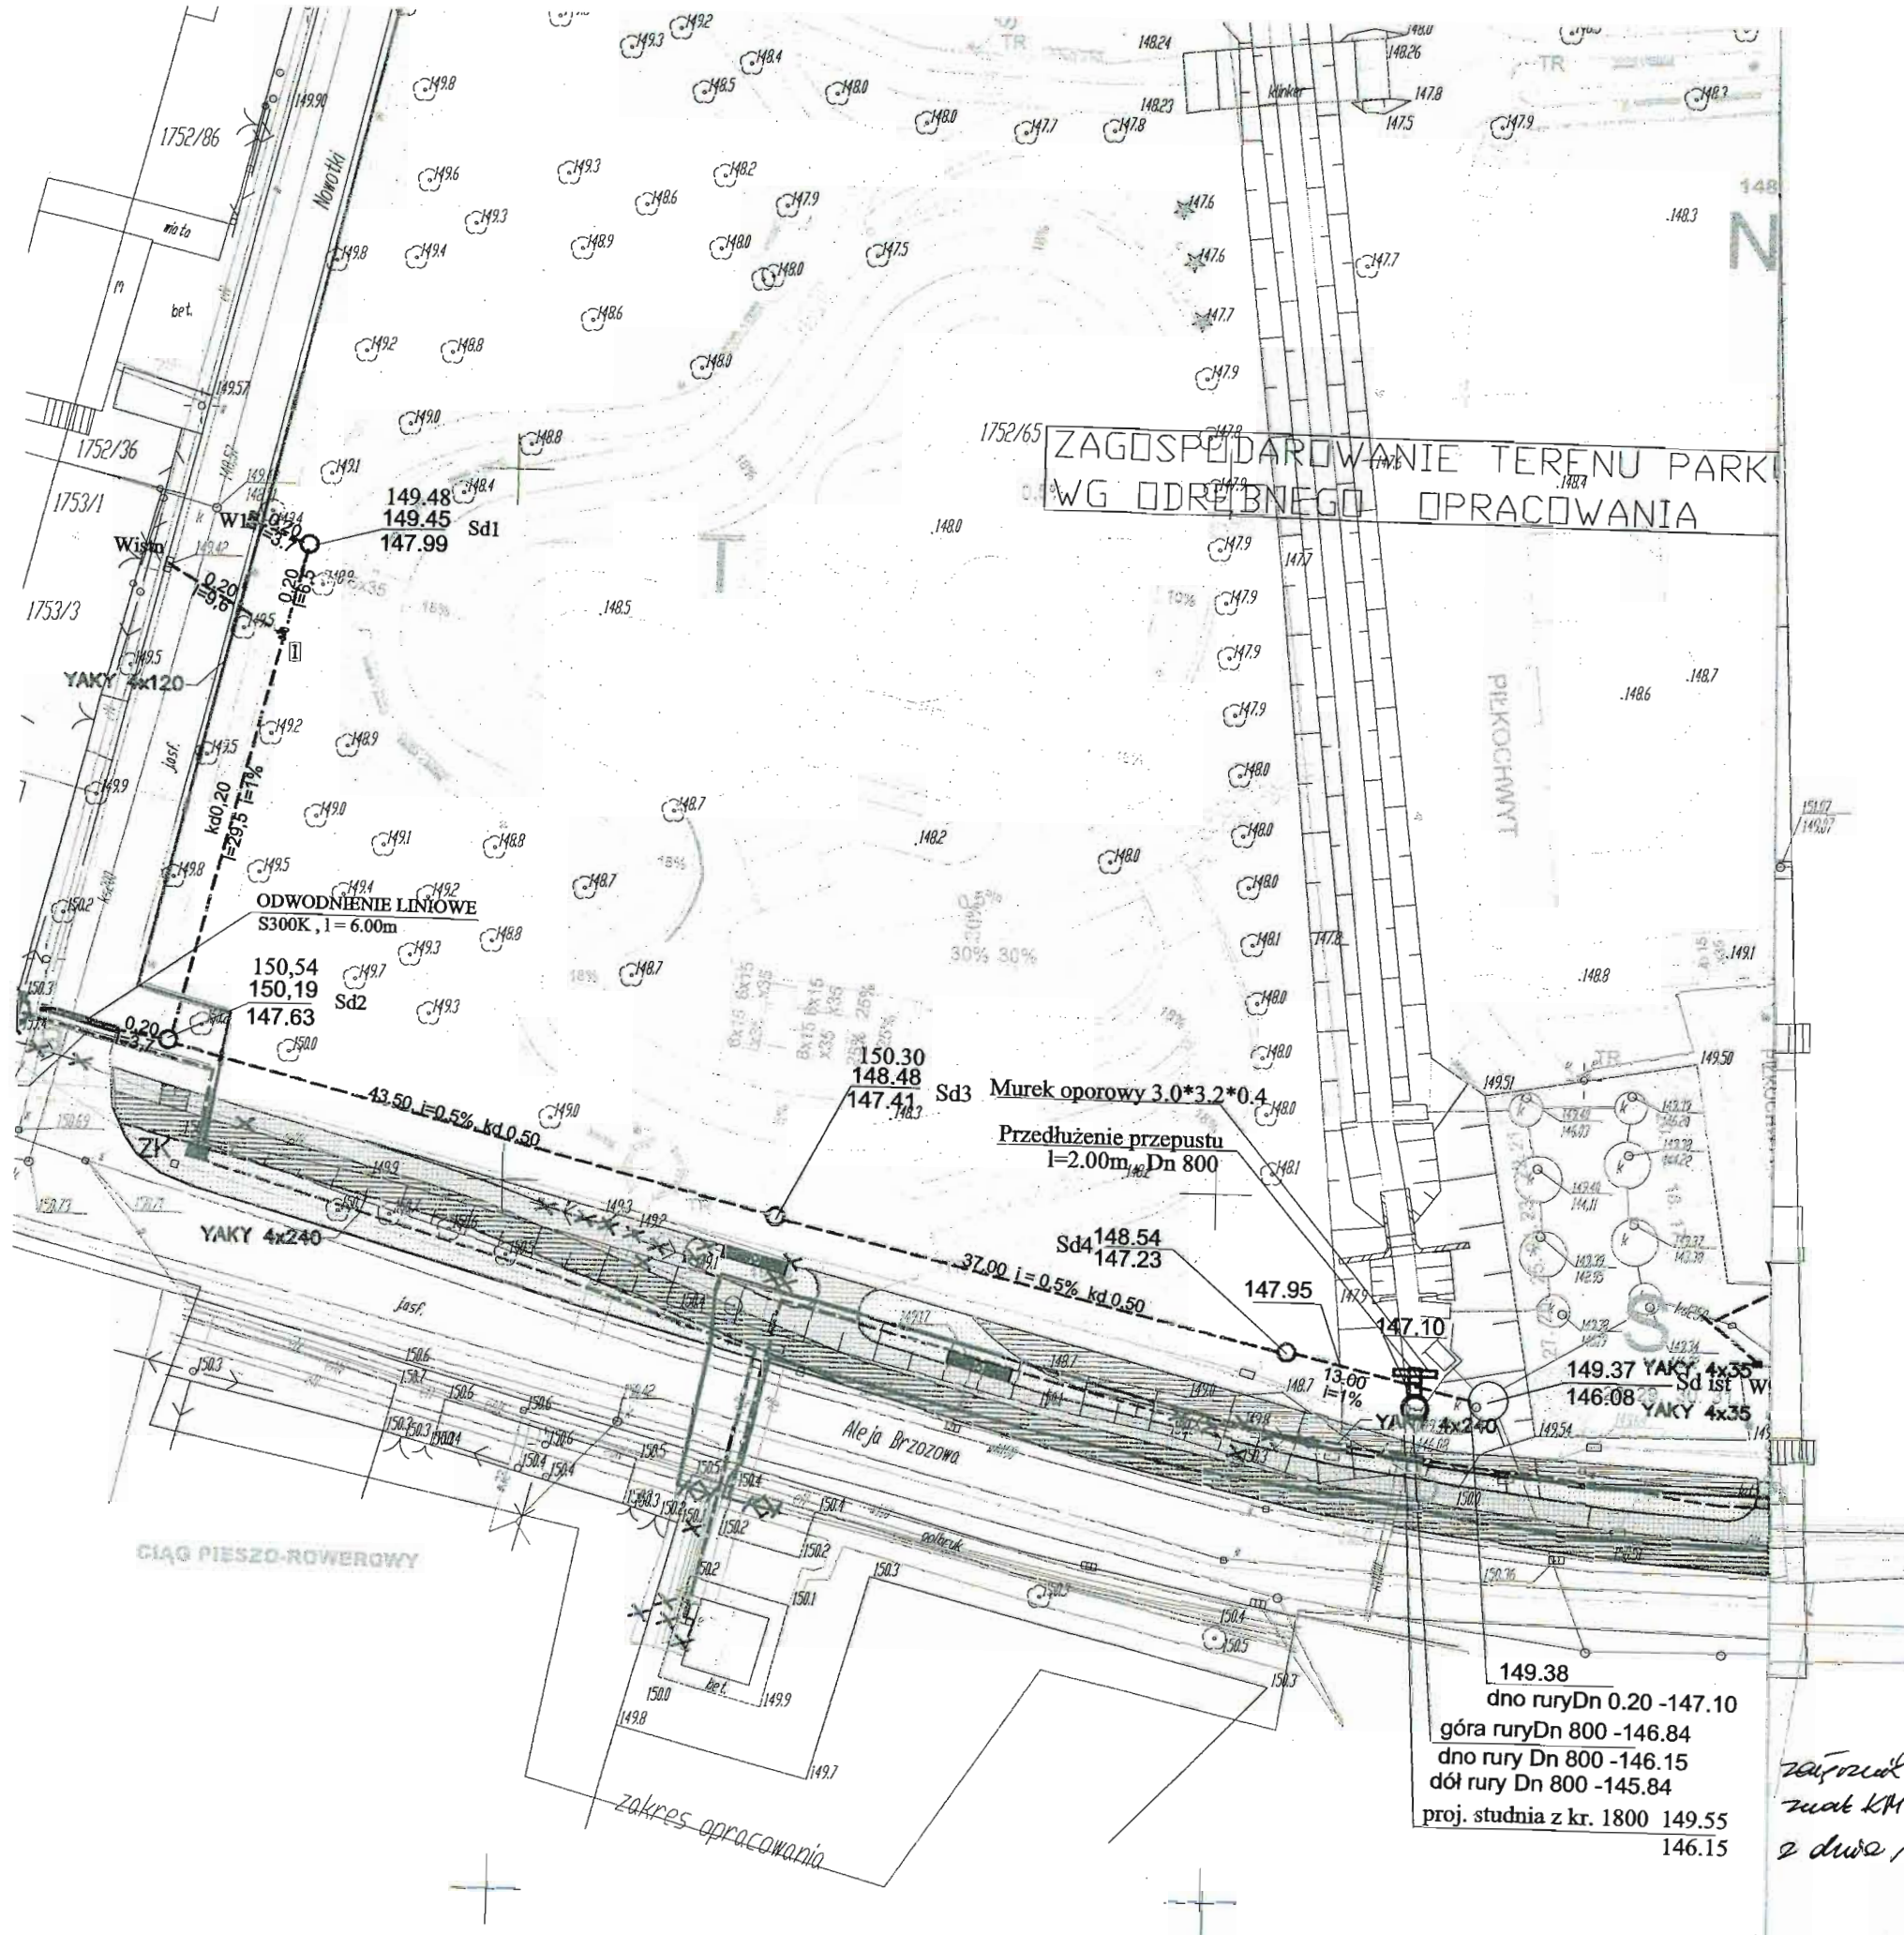


Elementy zagospodarowania ISTNIEJĄCE

SKARPY ISTNIEJĄCE
INSTALACJA GAZU
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ IST.
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ IST.
SIEĆ WODOCIĄGOWA IST.
eN KABEL ENERGETYCZNY eNN IST.
ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY
SIEĆ KANALIZACJI TELETECHNICZ.
←→ LINIA NAPIEWIERZNA ELEKTROEN.
DRZEWIA LIŚCIASTE IST.
DRZEWIA IGLASTE IST.
DRZEWIA LIŚCIASTE IST. DO USUNIECIA ODR. OPRAC.
DRZEWIA IGLASTE IST. DO USUNIECIA ODR. OPRAC.


PRACOWNIA PROJEKTOWA
PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE
ZDZISŁAW KUFEL
CHOJNICE
ul. Sukienników 6
tel. (052) 397 75 4
tel. (052) 397 77 1
NIP 555 115 24 94 Regon 008841646
Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Chojnice, dnia 16.09.2011

Elementy zagospodarowania PROJEKTOWANE	
✖	SŁUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAŻU
✖✖	LINIA NAPIEWIERZ. NN DO DEMONTAŻU
ZK	PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE
---	PROJ. LINIA KABLOWA YAKY
⊙	PROJ. SŁUP ŻELBETOWY WIROWANY
⊙	ZŁĄCZE POMIAROWE PROJEKTOWANE
✖	ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAŻU
---	PROJ. PRZYLĄCZA KABLOWE YAKY
⊙	PROJ. MUFA KABLOWA
---	PROJ. RURA OCHRONNA
---	PROJ. PRZYLĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
---	PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
⊙	PROJ. WPUST DESZCZOWY
⊙	PROJ. STUJNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
⊙	PROJ. ŁAWKA ŻELIWNÓ-DREWNIANA
⊙	PROJ. POJEMNIK NA ŚMIECI
---	PROJ. CIĄGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.
---	PROJ. CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ



PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL			
89-600 CHOJNICE, ul. Sukienników 6			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:		BUDOWA: PRZYLĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIEN, LINII KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYLĄCZY KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYLĄCZY KABLOWYCH OŚWIETLENIA AL. BRZOSOWEJ, CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOSOWEJ W CHOJNICACH.	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU FRAGMENT - A		SKALA	1:500
PROJ. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL		NR RYS.:	
U.B.VAN-KZ-7210/379/88 w specj. architek.		PROJ. SANIT. HUBERT POTULSKI	
Data: 14.09.2011		UPR.NR. 681/68 UPR.NR. 299/74 Bg UPR.NR. GP-KZ 7342/425/94 w specj. sanitarnej	
Data: 14.09.2011		Data: 14.09.2011	
PROJ. ELEKTR. INŻ. ZENON TRABAŁA		PROJ. ELEKTR. INŻ. ZDZISŁAW BIELAWSKI	
NB-7210/213/74 specjalność: instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych		UAN-KZ-7210/7/87 specjalność: instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	
Data: 14.09.2011		Data: 14.09.2011	
Data: 14.09.2011		Data: 14.09.2011	

zaprojektowano do wprowadzenia
miej. KM. 7021.17.129.2011
z dnia 19.09.2011

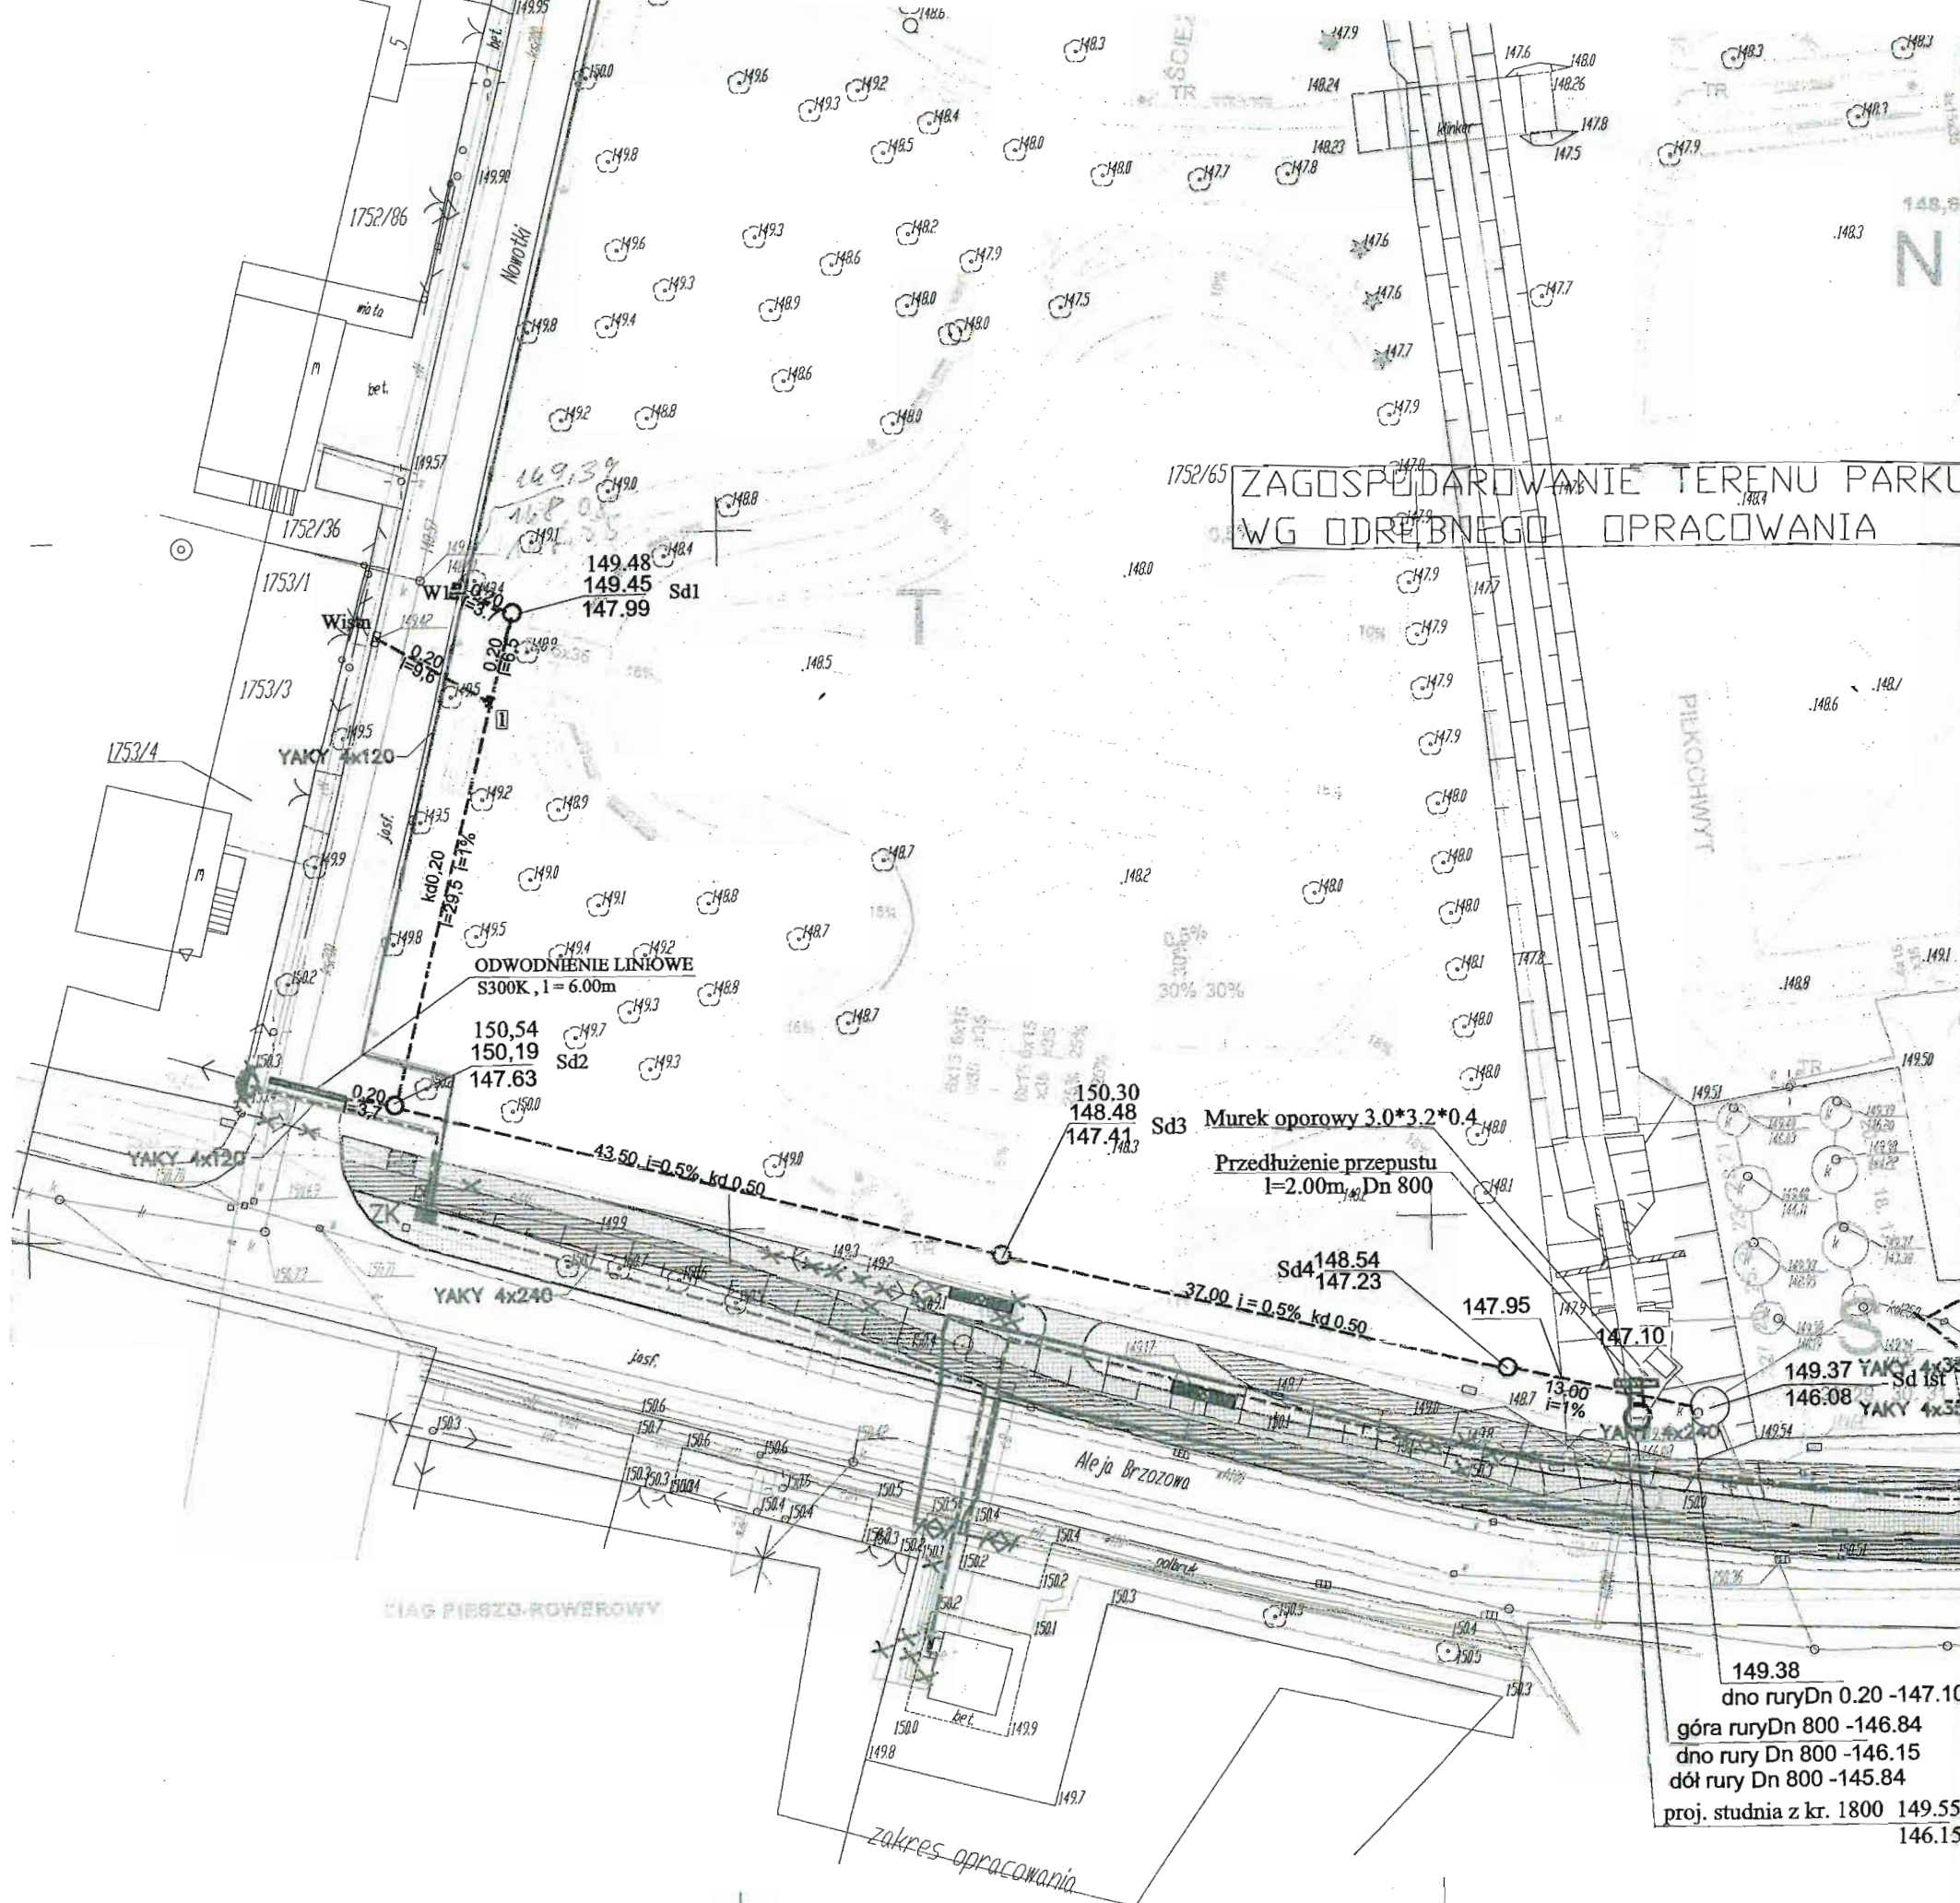

LEGENDA

Elementy zagospodarowania ISTNIEJĄCE	
	SKARPY ISTNIEJĄCE
	INSTALACJA GAZU
	SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ IST.
	SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ IST.
	SIEĆ WODOCIĄGOWA IST.
	KABEL ENERGETYCZNY eNN IST.
	ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY
	SIEĆ KANALIZACJI TELETECHNICZ.
	LINIA NAPIEWIERZNA ELEKTROEN.
	DRZEWY LIŚCIASTE IST.
	DRZEWY IGLASTE IST.
	DRZEWY LIŚCIASTE IST. DO USUNIECIA ODR. OPRAC.
	DRZEWY IGLASTE IST. DO USUNIECIA ODR. OPRAC.

„PETRUS POLSKA SPÓŁKA Z O.O.”
SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA
ul. Staszica 30, 89-600 CHOJNICE
REGON 092557739 (9)


Uzg. w. 157/2011
2 pln. 19.09.2011

Specjalista projektant sieci

Stefan Kononowicz

Elementy zagospodarowania PROJEKTOWANE	
	SŁUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAŻU
	LINIA NAPIEWIERZ. NN DO DEMONTAŻU
	PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE
	PROJ. LINIA KABLOWA YAKY
	PROJ. SŁUP ŻELBETOWY WIROWANY
	ZŁĄCZE POMIAROWE PROJEKTOWANE
	ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAŻU
	PROJ. PRZYŁĄCZA KABLOWE YAKY
	PROJ. MUFA KABLOWA
	PROJ. RURA OCHRONNA
	PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE
	PROJ. WPUST DESZCZOWY
	PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ
	PROJ. ŁAWKA ŻELIWNÓ-DREWNIANA
	PROJ. POJEMNIK NA ŚMIECI
	PROJ. CIĄGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.
	PROJ. CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ

Zgodnie z oryginałem
Stefan Kononowicz
Uzg. w. 157/2011
2 pln. 19.09.2011



PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL
89-600 CHOJNICE, ul. Sukieników 6

NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO: BUDOWA: PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA, LINII KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYŁĄCZY KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYŁĄCZY KABLOWYCH OŚWIETLENIA AL. BRZOSZOWEJ, CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOSZOWEJ W CHOJNICACH.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU FRAGMENT - A SKALA 1:500 NR RYS.:

PROJ. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL U.B.VAN-KZ-7210/379/88 w specj. architekt.	PROJ. SANIT. HUBERT POTULSKI UPR.NR. 661/88 UPR.NR. 299/74 Bg UPR.NR. GP-KZ 7342/425/94 w specj. sanitarny	
Data: 14.09.2011	Data: 14.09.2011	Data: 14.09.2011
PROJ. ELEKTR. INŻ. ZENON TRĄBALA NB-7210/253/79 specjalność instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	PROJ. ELEKTR. INŻ. ZDZISŁAW BIELAWSKI UAN-KZ-7210/787 specjalność instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	
Data: 14.09.2011	Data: 14.09.2011	Data: 14.09.2011

Pomorska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Bydgoszczy
ul. Jagiellońska 42, 85-097 Bydgoszcz
tel 523285151 , fax 523285418

Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach

Tel. 523346861

Fax. 523346867

henryk.kiedrowicz@bydgoszcz.psgaz.pl

Pracownia Projektowa

Projektowanie i Nadzorowanie

Zdzisław Kufel

ul. Sukienników 6

89-600 Chojnice

Wasz znak:

Chojnice, 20.09.2011

Nasz znak: OZGB/EBC/287/Ch

dot.: uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu, dot. budowy przyłączy kanalizacji deszczowej do odwodnień, linii kablowych dla zasilania oświetlenia i amfiteatru, toalety oraz urządzeń pompowych, przyłączy kablowych dla zasilania oświetlenia i amfiteatru, toalety oraz urządzeń pompowych, przyłączy kablowych oświetlenia Al. Brzozowej ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Al. Brzozowa w Chojnicach.

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 14.09.2011 Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach przesyła mapę z naniesioną orientacyjnie istniejącą siecią gazową śr/ć (obręb opracowania) wg oznaczenia:

sieć gazowa śr/ć

sieć gazowa n/ć

oraz podaje warunki jakie należy spełnić podczas realizacji przedsięwzięcia:

1. Istniejącą sieć gazową śr/ć i n/ć naniesiono orientacyjnie – szczegółowy przebieg sieci gazowej należy uzyskać na podstawie przekopów kontrolnych, powiadamiając o tym o tym dostawcę gazu z 7 - dniowym wyprzedzeniem.
2. W miejscach w których znajdują się przewody gazowe roboty ziemne prowadzić systemem ręcznym, nie składować mas ziemi i materiałów, nie pracować sprzętem ciężkim.
(wszystkie przeciski na trasie istniejącej sieci gazowej należy wykonać po uprzednim odkryciu przewodu gazowego w miejscu skrzyżowania. Termin wykonania prac uzgodnić z Punktem Dystrybucji Gazu w Chojnicach)
3. Zachować wymagane normami odległości w pionie i poziomie od czynnych sieci gazowych.
4. Ewentualne kolizje z sieciami gazowymi rozwiązać w ramach nadzoru autorskiego lub inwestorskiego w oparciu o obowiązujące normy i przed zasypaniem zgłosić powyższe do sprawdzenia i odbioru technicznego w PDG Chojnice.
5. Po rozwiązaniu kolizji dokonać metodą bezpośrednią jej inwentaryzacji geodezyjnej (sytuacyjno-wysokościowej), którą w dniu odbioru technicznego należy przekazać do PDG w Chojnicach.

6. Zobowiązuje się inwestora oraz wykonawcę robót do prowadzenia prac w sposób maksymalnie ograniczający możliwość wystąpienia awarii, a w przypadku jej wystąpienia, do pokrycia kosztów z nią związanych.
7. Uzgodnienie jest ważne przez okres 2-ech lat od daty wydania.

KIEROWNIK
Punkt Dystrybucji Gazu w Chojnicach

Wł. Kiedrowicz
Henryk Kiedrowicz

PROJEKTOWA
nie
nie

nie
nie
nie

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Chojnice, dnia 26.09.2011

[Signature]



Netia S.A.
ul. Taśmowa 7A
02-677 Warszawa

adres do korespondencji:

Netia S.A.
ul. Grunwaldzka 229
85-438 Bydgoszcz
tel. (022) 352 66 76
fax. (022) 352 66 66

Bydgoszcz, dnia 22-09-2011 r.

BIURO PROJEKTOWE
Projektant: ...
ul. ...
ul. ...
NIP ...

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Chojnica, dnia 16.09.2011

UZGODNIENIE SPRAWY NR: GN.7442-641/2011

Przyłącza: kanalizacji deszczowej, energetyczne wraz z instalacjami kanalizacji deszczowej i liniami energetycznymi oświetleniowymi i zasilającymi w Chojnicach ulice: Parkowa, Nowotki, Al. Brzozowa dz. nr 637/25, 1752/65, 1752/123, 1752/124, 1752/126, 1755

ZUDP STAROSTWA POWIATOWEGO W CHOJNICACH

Uzgadniam z następującymi uwagami:

1. Dokładne usytuowanie podziemnych urządzeń teletechnicznych należy ustalić poprzez wykonanie przekopów kontrolnych.
2. Ustala się dwumetrową strefę ochronną z każdej strony urządzeń, w której prace ziemne należy prowadzić ręcznie.
3. Zbliżenia i skrzyżowania z urządzeniami NETIA S.A. należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami budowlanymi oraz zgłosić je do odbioru (w przypadku zbliżeń i skrzyżowań podziemnych przed ich zasypaniem).
4. Przy skrzyżowaniach ułożyć projektowane przyłącza pod instalacją NETIA SA.
5. Kable i kanalizację teletechniczną NETIA SA na zbliżeniach i skrzyżowaniach chronić rurami osłonowymi dwudzielnymi i zabezpieczyć przed osunięciem.
6. O terminie rozpoczęcia robót należy powiadomić NETIA S.A. w Bydgoszczy z 14-dniowym wyprzedzeniem fax: 22 352 6666
7. Wykonawca ponosi wszelkie koszty naprawy w przypadku uszkodzenia kabli teletechnicznych, kanalizacji i innych urządzeń stanowiących własność NETIA

S.A. **Netia SA**

ul. Poleczki 13, 02-822 Warszawa
adres do korespondencji:
ul. Grunwaldzka 229, 85-438 Bydgoszcz
tel.: 52 581 55 01 fax: 52 581 55 00

Kazimierz Solarek
tel. (52) 581 68 42



Miejskie Wodociągi Spółka z o.o.

89- 600 Chojnice, Plac Piastowski 27a

tel. 523974176, 523970976, fax 523970001

www.wodociagi.chojnice.pl, e-mail: sekretariat@wodociagi.chojnice.pl

Konto: Bank BPH SA O/Chojnice 59 1060 0076 0000 4022 5000 5334

NIP 555-000-64-99 REGON 090117373 Nr KRS 0000096396

Kapitał zakładowy 15.111.000 zł

Chojnice, dn. 20.09.2011 r

L.dz. -NI-243/5622 /U/7/11

Urząd Miejski Chojnice
Stary Rynek 1
89-600 Chojnice

Uzgodniono projekt zagospodarowania terenu dla zakresu opracowania w obszarze Parku 1000 lecia przy ul. AL. Brzozowa, Parkowa, Nowotki oraz ścieżki pieszej przylegającej do ul. Sukienników w celu budowy projektowanych :

- przyłączy i linii kablowych
- przyłączy kanalizacji deszczowej
- odcinków odwodnień liniowych
- ciągów pieszo rowerowych


PRACOWNIA PROJEKTOWA
Projektowanie i wykonanie
inżynierskie
ul. Sukiennicza 16
89-600 Chojnice
tel. 523974176, 523970976
fax 523970001
NIP 555-000-64-99 REGON 090117373

Inspektor
d/s inwestycyjnych
Tomasz Ciurzyński

Zgodność z oryginałem

świadczam

Chojnice, dnia 26.09.2011

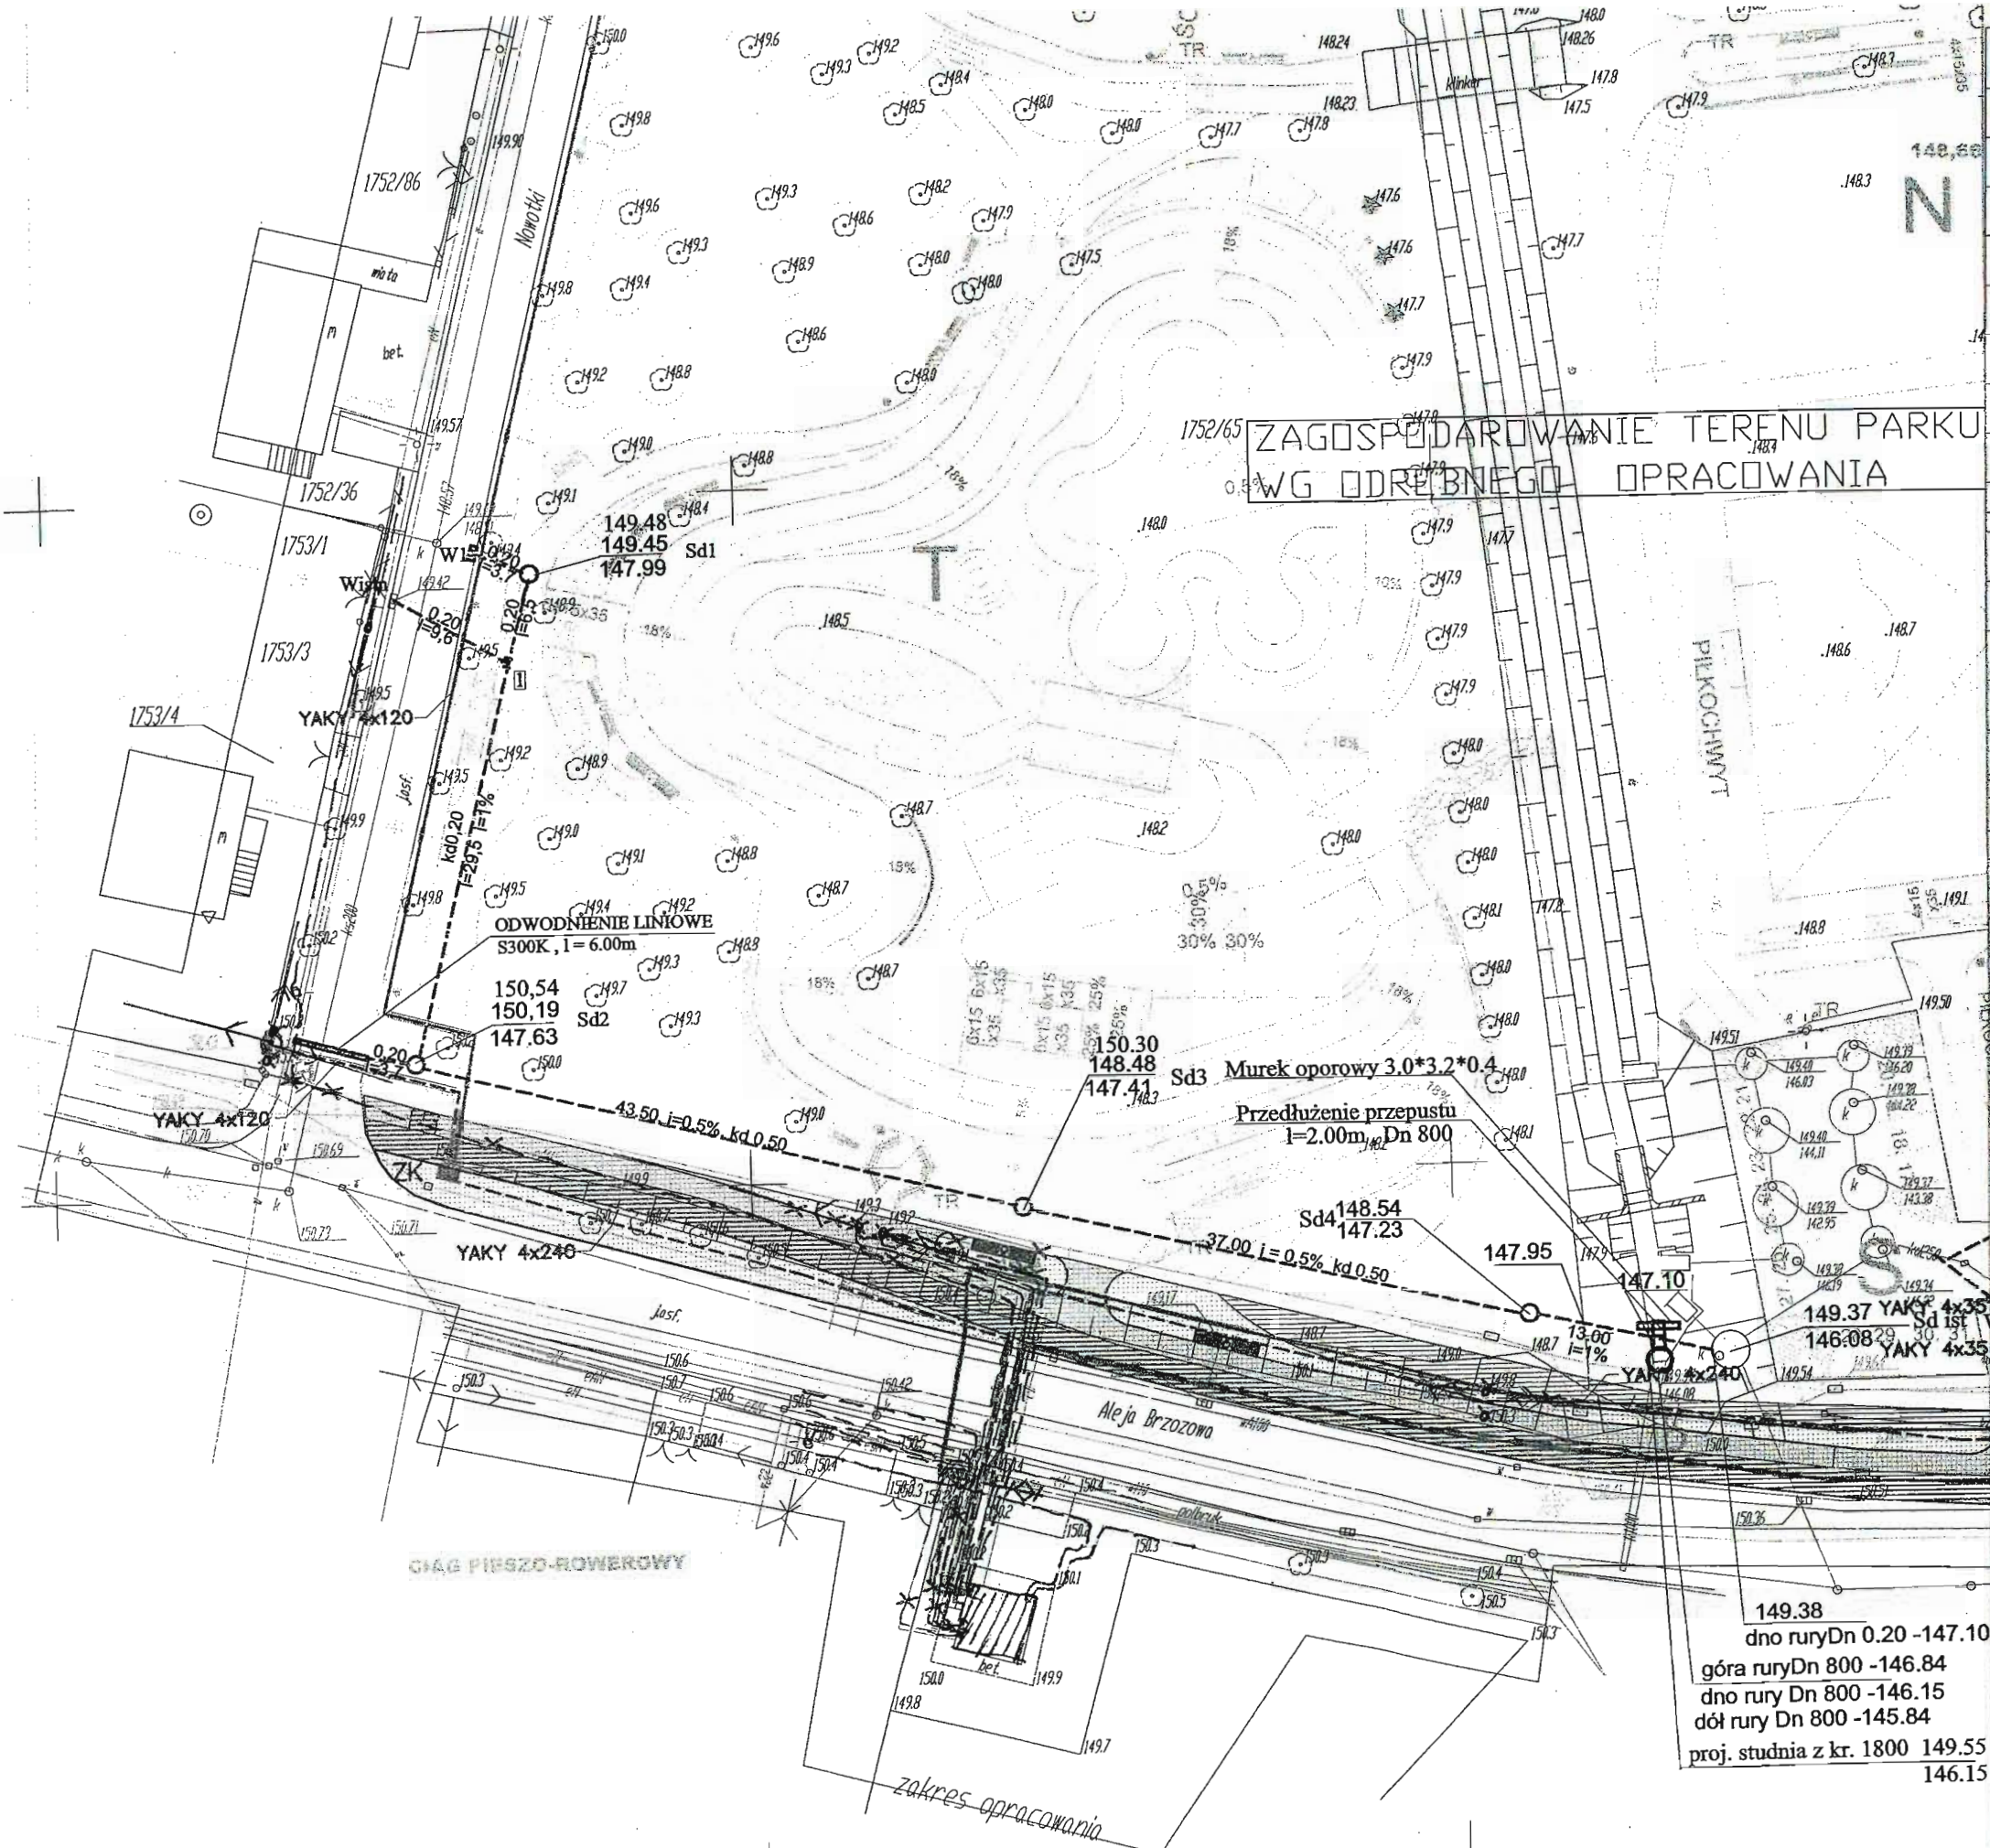

Elementy zagospodarowania ISTNIEJĄCE	
SKARPY ISTNIEJĄCE	
INSTALACJA GAZU	
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ IST.	
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ IST.	
SIEĆ WODOCIĄGOWA IST.	
eN KABEL ENERGETYCZNY eN IST.	
ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY	
SIEĆ KANALIZACJI TELETECHNICZ.	
LINIA NAPIĘCIOWA ELEKTROEN.	
DRZEWIA LIŚCIASTE IST.	
DRZEWIA IGŁASTE IST.	
DRZEWIA LIŚCIASTE IST. DO USUNIĘCIA ODR. OPRAC.	
DRZEWIA IGŁASTE IST. DO USUNIĘCIA ODR. OPRAC.	

Elementy zagospodarowania PROJEKTOWANE	
SŁUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAŻU	
LINIA NAPIĘCIOWA NN DO DEMONTAŻU	
PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE	
PROJ. LINIA KABLOWA YAKY	
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY WIROWANY	
ZŁĄCZE POMIAROWE PROJEKTOWANE	
ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAŻU	
PROJ. PRZYŁĄCZA KABLOWE YAKY	
PROJ. MUFA KABLOWA	
PROJ. RURA OCHRONNA	
PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE	
PROJ. WPUST DESZCZOWY	
PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
PROJ. ŁAWKA ŻELIWNÓ-DRZEWNIANA	
PROJ. POJEMNIK NA ŚMIECI	
PROJ. CIĄGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.	
PROJ. CIĄGI PIESZO O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ	


ENEA Operator Sp. z o.o.
REJON DYSTRYBUCJI
CHOJNICE (2)

ENEA Operator Sp. z o.o.
Rejon Dystrybucji Chojnice
Sektora Rozwoju
Kierownik
Jarosław Lichacz

PRACOWNIA PROJEKTOWA
inż. Zdzisław Kufel
ul. Sukienników 6
89-600 Chojnice
NIP 555-115-52-94 Regon 090361840

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Chojnice, dnia 26.09.2011

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE, ul. Sukienników 6			
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:		BUDOWA: PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA, LINII KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYŁĄCZY KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYŁĄCZY KABLOWYCH OŚWIETLENIA AL. BRZOSZOWEJ, CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOSZOWEJ W CHOJNICACH.	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU FRAGMENT - A		SKALA	1:500
PROJ. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL U.B. VAN-KZ-7210/379/88 w specj. architekt.		PROJ. SANIT. HUBERT POTULSKI UPR.NR. 661/88 UPR.NR. 230/74 Bg UPR.NR. GP-KZ 7342/425/94 w specj. sanitarniej	NR RYS.:
Data:		14.09.2011	14.09.2011
PROJ. ELEKTR. INŻ. ZENON TRĄBKA NB-7210/253/79 specjalność instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych		PROJ. ELEKTR. INŻ. ZDZISŁAW BIELAWSKI UAN-KZ-7210/7/87 specjalność instalacyjno inżynierska w zakresie instalacji elektrycznych	Data:
Data:		14.09.2011	14.09.2011

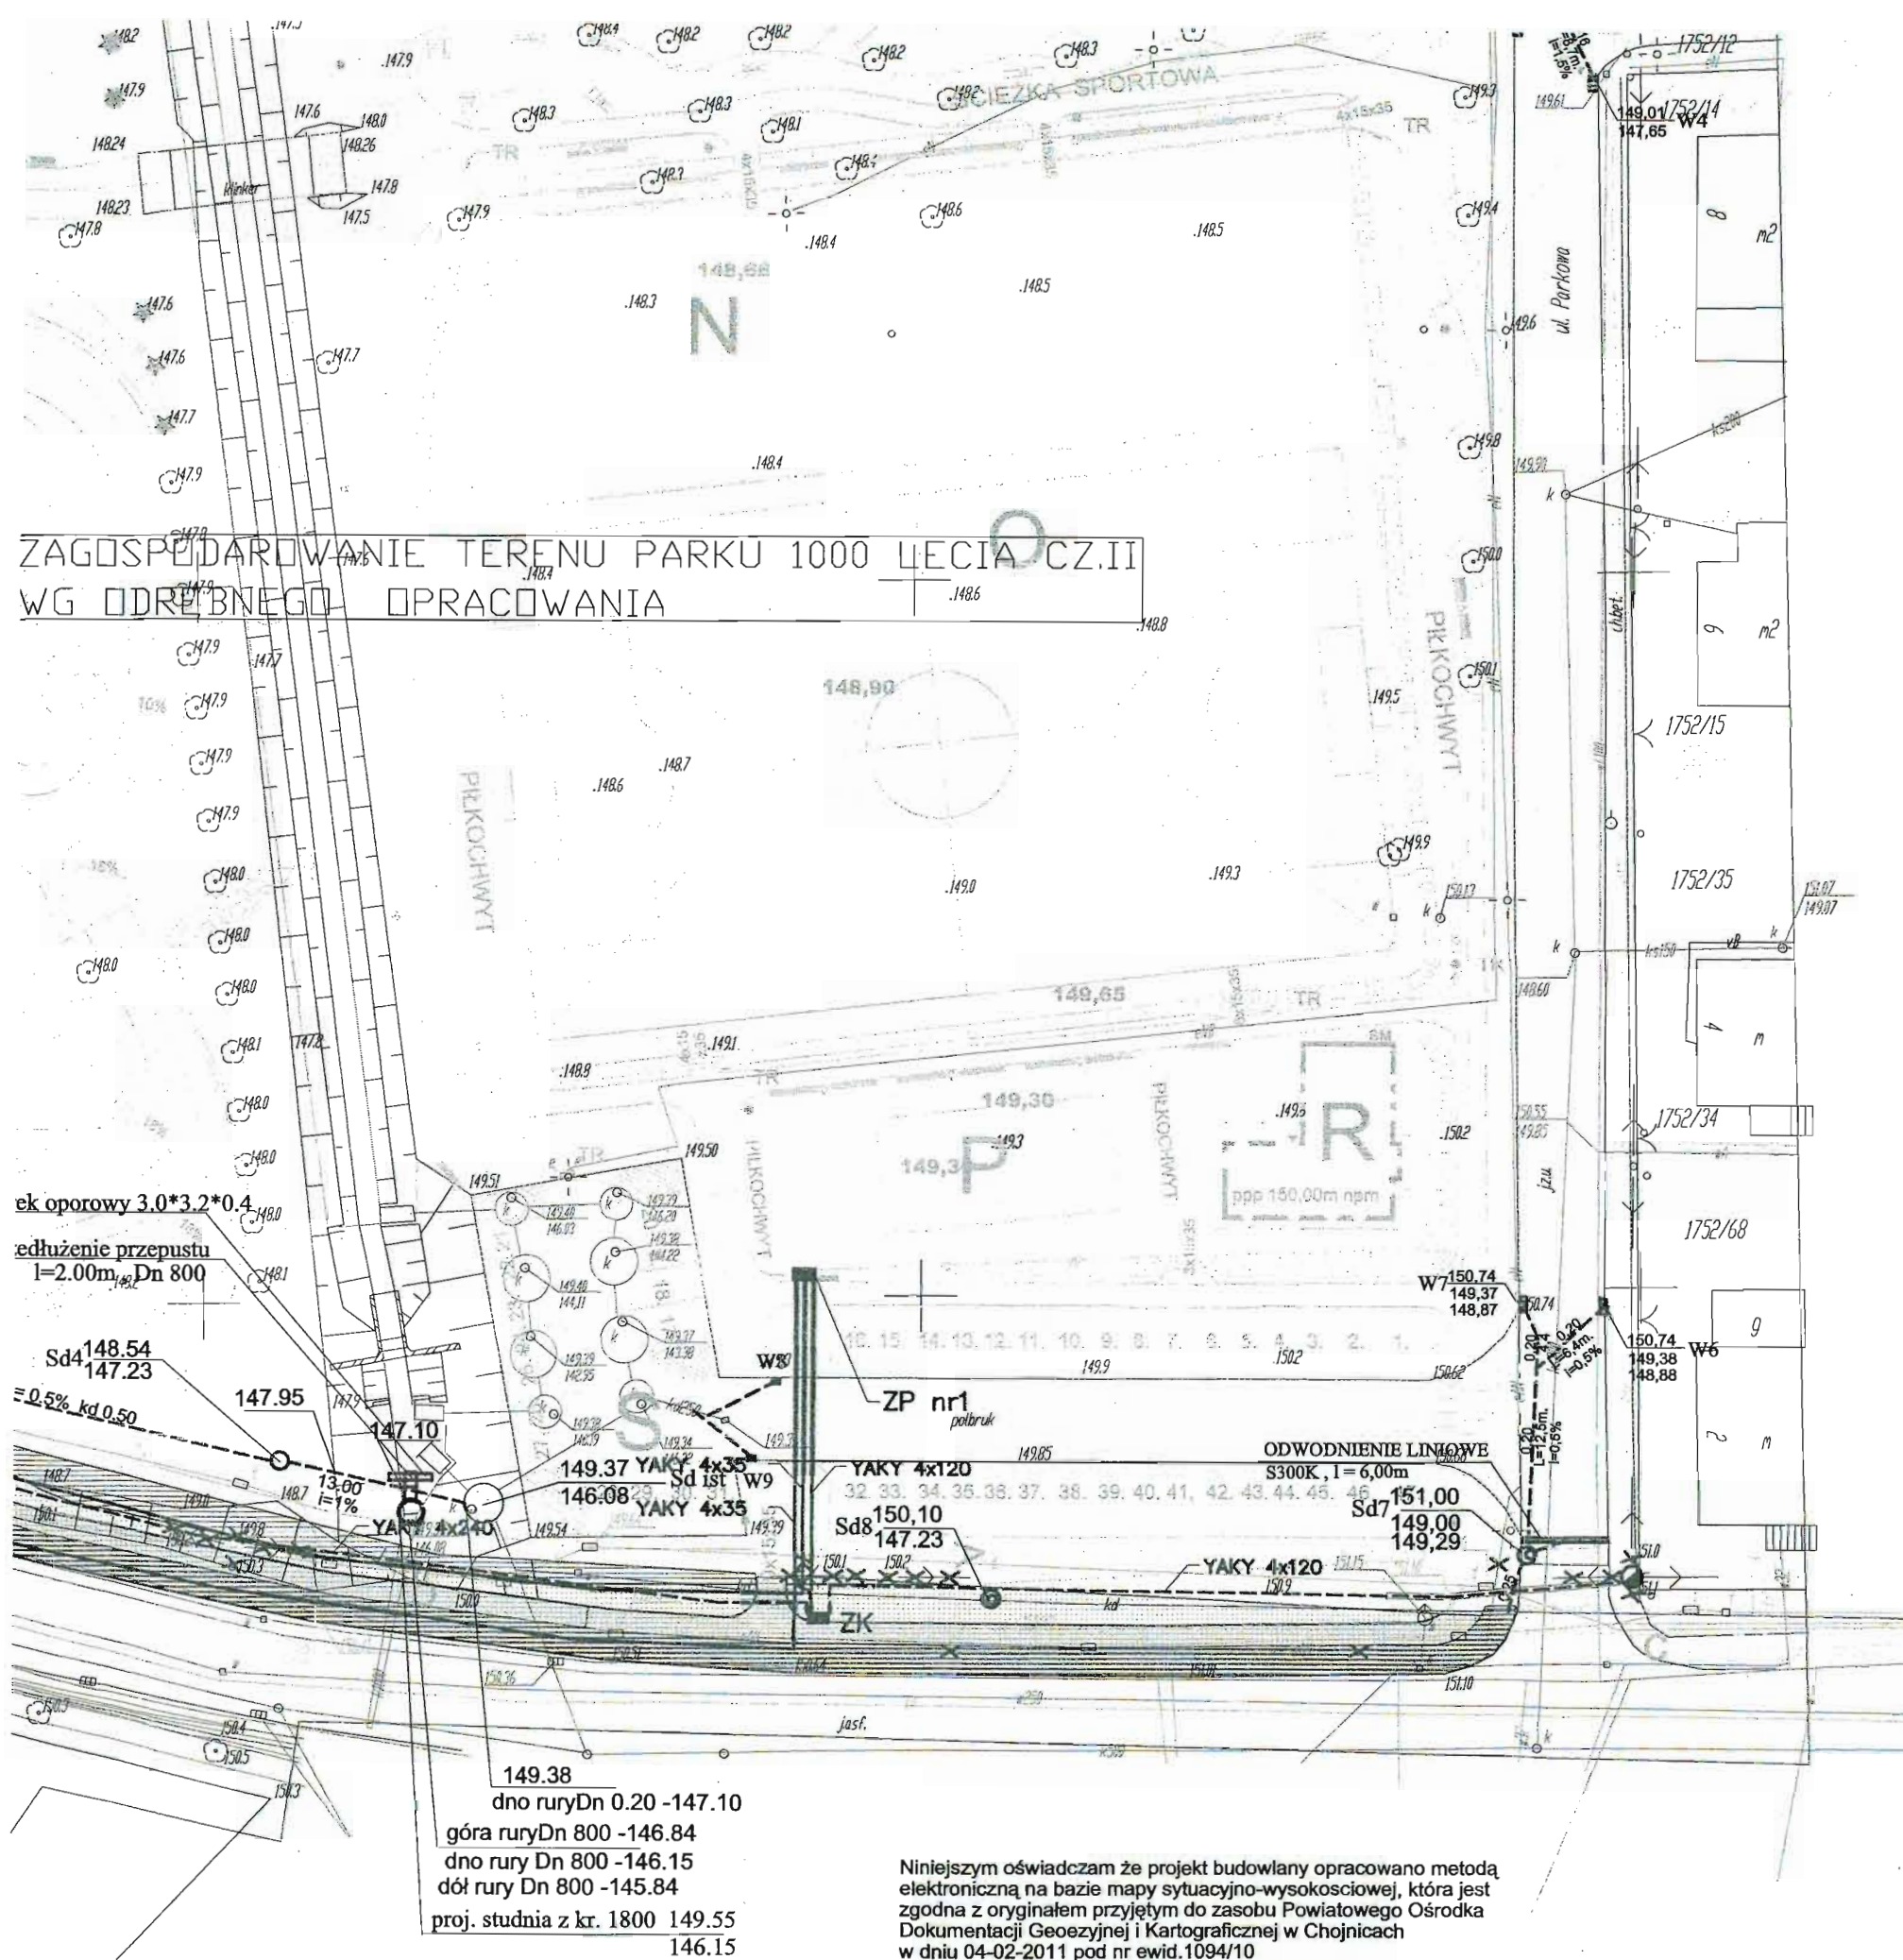

POWIATOWY OŚRODEK W CHOJNICACH Pawłówek ul. Bydgoska 14 89-620 Chojnice tel. 052 397 41 86, 052 397 22 30 fax 052 397 16 97	
LEGENDA:	
Elementy zagospodarowania ISTNIEJĄCE	Zgoda Nr P2D-11/4380/33/2011 Chojnice dnia 26.09.2011 Okres ważności 2 lata
SKARPY ISTNIEJĄCE	Projekt zagosp. o/c Główny, Liniowy, Odcinek ciężko przebiegający i wznosi się 07 zmienny
INSTALACJA GAZU	Projekt zagosp. o/c Główny, Liniowy, Odcinek ciężko przebiegający i wznosi się 07 zmienny
SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ	Zgoda na następujących warunkach
SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ	Wyrażamy zgodę na czasowe wejście na działkę Nr 1755
SIEĆ WODOCIĄGOWA IST.	w celu wykonania robót budowlanych.
KABEL ENERGETYCZNY eNN	2) Odległość obiektów budowlanych od krawędzi jezdni min. 1,0
ISTN. SŁUP OŚWIETLENIOWY	3) Roboty w pasie drogowym będą prowa- dzone ZGODNIE z decyzją zarządcą
SIEĆ KANALIZACJI TELETECHNICZNEJ	4) Wykonawca na czas prowadzonych robót przygotuje projekt organizacji ruchu
LINIA NAPOWIERZNA ELEKTROENERGETYCZNA	5) Przepisy podjęte w sprawie
DRZEWIA LIŚCIASTE IST.	6) Przepisy podjęte w sprawie
DRZEWIA IGŁASTE IST.	
DRZEWIA LIŚCIASTE IST. DO USUNIĘCIA ODR. OPRAC.	
DRZEWIA IGŁASTE IST. DO USUNIĘCIA ODR. OPRAC.	

Elementy zagospodarowania PROJEKTOWANE	
SLUP ENERGETYCZNY DO DEMONTAŻU	
LINIA NAPOWIETRZ. NN DO DEMONTAŻU	
PROJ. ZŁĄCZE KABLOWE	
PROJ. LINIA KABLOWA YAKY	
PROJ. SŁUP ŻELBETOWY WIROWANY	
ZŁĄCZE POMIAROWE PROJEKTOWANE	
ISTN. KABEL ENERG. DO DEMONTAŻU	
PROJ. PRZYŁĄCZA KABLOWE YAKY	
PROJ. MUFA KABLOWA	
PROJ. RURA OCHRONNA	
PROJ. PRZYŁĄCZE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
PROJ. ODWODNIENIE LINIOWE	
PROJ. WPUST DESZCZOWY	
PROJ. STUDNIE KANALIZACJI DESZCZOWEJ	
PROJ. ŁAWKA ŻELIWNÓ-DREWNIANA	
PROJ. POJEMNIK NA ŚMIECI	
PROJ. CIĄGI ROWEROWE O NAWIERZCHNI UTWARDZ.	
PROJ. CIĄGI PIESZE O NAWIERZCHNI UTWARDZONEJ	

KIEROWNIK
Zdzisław Kufel
Pracownia Projektowa Projektowanie i Nadzorowanie
Zdzisław Kufel
ul. Sukienników 6 - tel. (052) 397 54 63
ul. Sukienników 19 - tel. (052) 397 71 52
14-30-94 Regon 090341840

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Chojnice, dnia 26.09.2011

Niniejszym oświadczam że projekt budowlany opracowano metodą elektroniczną na bazie mapy sytuacyjno-wysokościowej, która jest zgodna z oryginałem przyjętym do zasobu Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Chojnicach w dniu 04-02-2011 pod nr ewid.1094/10

MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL

PRACOWNIA PROJEKTOWA PROJEKTOWANIE I NADZOROWANIE ZDZISŁAW KUFEL 89-600 CHOJNICE, ul. Sukienników 6	
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO:	
BUDOWA: PRZYŁĄCZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODWODNIENIA, LINII KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYŁĄCZY KABLOWYCH DLA ZASILANIA OŚWIETLENIA I AMFITEATRU, TOALETY ORAZ URZĄDZEŃ POMPOWYCH, PRZYŁĄCZY KABLOWYCH OŚWIETLENIA AL. BRZOSZOWEJ, CIĄGU PIESZO ROWEROWEGO PRZY AL. BRZOSZOWEJ W CHOJNICACH.	
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU FRAGMENT - A	
PROJ. ARCHITEKTURY MGR INŻ. ARCH. Z. KUFEL	PROJ. SANIT. HUBERT POTULSKI
U.B.VAN-KZ-7210/379/88 w spec. architekt.	UPR.NR. 661/88 UPR.NR. 299/74 Bg UPR.NR. GP-KZ-7342/25/94 w spec. sanitarnej
Data: 14.09.2011	Data: 14.09.2011
PROJ. ELEKTR. INŻ. ZENON TRABAŁA	PROJ. ELEKTR. INŻ. ZDZISŁAW BIELAWSKI
NB-7210/253/79	UAN-KZ-7210/787
specjalność instalacyjno inżynierska	specjalność instalacyjno inżynierska

Chojnice, dnia 22.09.2011 r.

OPINIA Nr GE.6630.641.2011

w sprawie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu

Na zlecenie:

Pracownia Projektowa
Projektowanie i Nadzorowanie
Zdzisław Kufel
ul. Sukienników 6
89-600 Chojnice
(inwestor lub jego upoważniony przedstawiciel)

z dnia: 21.09.2011 r.

znak : bez nr

dokonano uzgodnienia projektu :

Przyłącza: kanalizacji deszczowej, energetyczne wraz z instalacjami kanalizacji deszczowej i liniami energetycznymi oświetleniowymi i zasilającymi w Chojnicach, w rejonie ulic: Parkowa, Nowotki, Aleja Brzozowa, działki nr: 637/25, 1752/65, 1752/123, 1752/124, 1752/126, 1755.

/Nazwa obiektu projektowanego/

Zespół Uzgodniania Dokumentacji Projektowej dla Powiatu w Chojnicach działając na podstawie zarządzenia Nr 25/2001 Starosty Powiatu Chojnickiego z dnia 05.09.2001r. postanawia:

- a) uzgodnić przedłożoną dokumentację.
- b) ~~nie uzgodnić przedłożonej dokumentacji.~~

Uwagi i zalecenia:

Zgodność z oryginałem
stwierdzam

Chojnice, dnia 26.09.2011

PRZEWODNICZĄCY
ZESPÓŁU UZGADNIANIA DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ W WYDZIALE
GEODEZJI

Andrzej Koptur

/Pieczęć i podpis przewodniczącego zespołu/

Uwagi:

1. Uzgodnienie zachowuje ważność przez okres 3 lat od dnia wydania opinii.
 2. Wszystkie trwałe obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę wykonawstwa geodezyjnego.
 3. Rozpoczęcie robót budowlano - montażowych należy zgłosić na 5 dni przed terminem w/g właściwości do instytucji branżowych - gestorów sieci.
 4. Warunkiem odbioru realizowanych obiektów budowlanych jest wpis jednostki wykonawstwa geodezyjnego w dzienniku budowy (nie dotyczy przyłączy wykonywanych na podstawie zgłoszenia u gestorów sieci) o wykonanych pomiarach powykonawczych.
 5. Wszystkie trwałe znaki geodezyjne podlegają ochronie.
 6. **Nie przestrzeganie uwag i zaleceń ZUDP podlega sankcjom wynikającym z art. 48 pkt 3 i 6 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjno – kartograficzne.**
-