


Schemat instalacji elektrycznej

Instalacja oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego

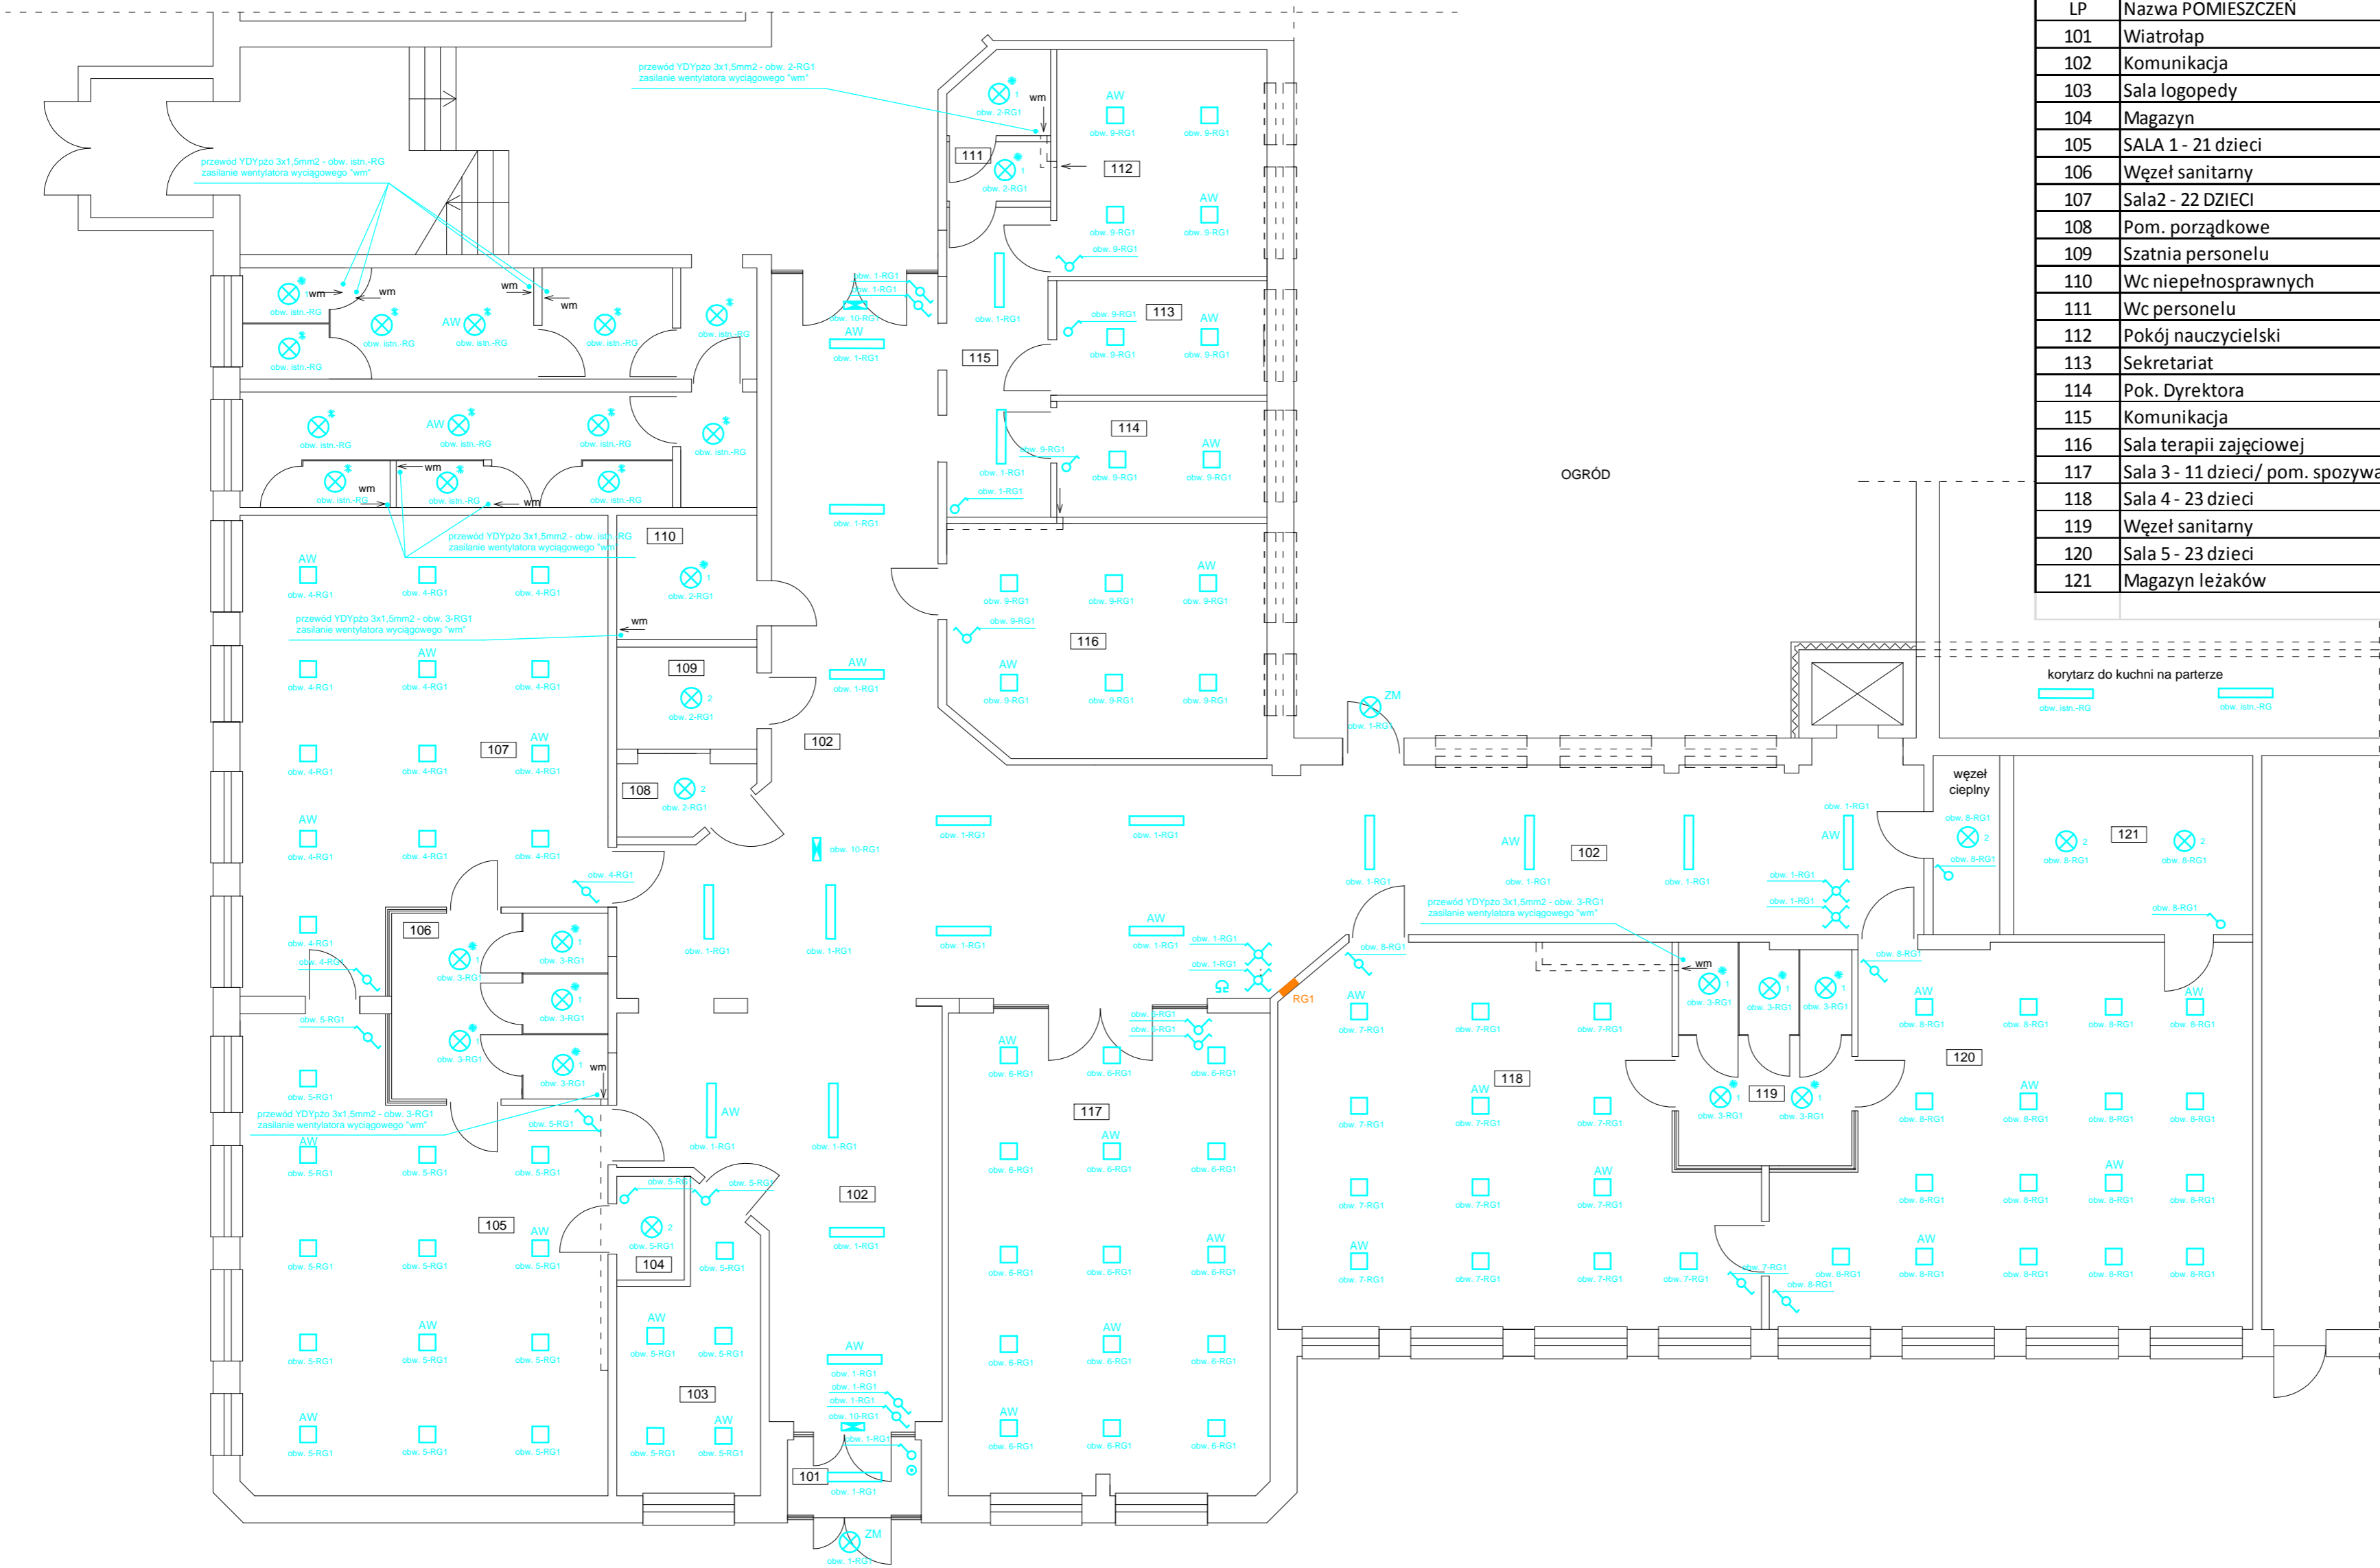

LP	Nazwa POMIESZCZEŃ	POWIERZCHNIA
101	Wiatrołap	3,88
102	Komunikacja	163,25
103	Sala logopedy	13,48
104	Magazyn	2,76
105	SALA 1 - 21 dzieci	58,82
106	Węzeł sanitarny	14,63
107	Sala2 - 22 DZIECI	58,91
108	Pom. porządkowe	3,66
109	Szatnia personelu	5,62
110	Wc niepełnosprawnych	6,7
111	Wc personelu	5,41
112	Pokój nauczycielski	11,34
113	Sekretariat	9,13
114	Pok. Dyrektora	9,16
115	Komunikacja	12,1
116	Sala terapii zajęciowej	27,54
117	Sala 3 - 11 dzieci/ pom. spożywania posiłków	57,57
118	Sala 4 - 23 dzieci	61,12
119	Węzeł sanitarny	14,12
120	Sala 5 - 23 dzieci	62,09
121	Magazyn leżaków	16,04
		617,33

LEGENDA

- rozdzielnia główna RG1
- wyłącznik dzwonkowy
- wyłącznik grupowy (szeregowy) - dwubiegunowy
- wyłącznik jednobiegunowy
- wyłącznik schodowy
- wyłącznik krzyżowy
- oprawa oświetleniowa żarowa IP65, wg. wskazania Inwestora
- 1- oprawa oświetleniowa LED-18W, (3000K)-1200lm, IP44
- 2- oprawa oświetleniowa LED-46W, (3000K)-4600lm, IP20
- oprawa oświetleniowa LED-29W, (3000K)-2000lm, 307mmx307mm
- oprawa oświetleniowa LED-67W, (3000K)-7400lm, 1040mmx175mm

- AW - moduł awaryjny
- oprawa oświetlenia ewakuacyjnego
- ZM - czujnik zmierzchu
- * - czujnik ruchu
- gniazdo wtyczkowe pojedyncze-hermetyczne - 230V
- gniazdo wtyczkowe podwójne-hermetyczne - 230V
- gniazdo wtyczkowe podwójne - 230V
- gniazdo komputerowe RJ45
- dzwonek 230V
- domofon
- kamera kopułkowa 2MP o wysokiej rozdzielczości
- kamera tubowa 2MP o wysokiej rozdzielczości

PRACOWNIA USŁUG PROJEKTOWYCH MARIUSZ KŁOSOWSKI		69-604 CHOJNICE ul.Gdańska 54	
NAZWA I ADRES PROJEKTOWANEGO OBIEKTU BUDOWLANEGO		ROZBUDOWA, NADBUDOWA I PRZEBUDOWA CZĘŚCI SZKOŁY Z PRZEZNACZENIEM NA PRZEDSZKOLE NA DZIAŁCE NR 496/43 I 496/71 PRZY UL. MŁODZIEŻOWEJ W M. CHOJNICE	
Inst. oświetlenia podstawowego, awaryjnego oraz ewakuacyjnego		SKALA	1:100
BRANŻA ELEKTRYCZNA		NR RYS	E-2
PROJEKTANT INST. ELEKTRYCZNEJ SPECJALNOŚĆ: INST. ELEKTRYCZNEJ MARIUSZ KŁOSOWSKI UAMKZ-721036/RR; AUB-KZ-721075/90		14.02.2017	