


SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 2/5



Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q17
Obw. 06	Obw. 07	Obw. 08	Obw. 09	Obw. 10	Obw. 11	Obw. 12	Obw. 13	Obw. 14
Oświetlenie	Oświetlenie	Rezerwa	Głazda Wykwykowe - Zasilanie przepływowego ogrzewacza wody 230V	Głazda Wykwykowe 230V	Głazda Wykwykowe 230V	Głazda Wykwykowe 230V	Zasilanie Wentylatora Kanałowego 230V	Zasilanie Aparatu grzewczo-wentylacyjne 230V
0,20 kW	0,20 kW		1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	1,00 kW	0,10 kW	2,50 kW
V DY 3x1,5mm2	V DY 3x1,5mm2		V DY 3x2,5mm2	V DY 3x2,5mm2	V DY 3x2,5mm2	V DY 3x2,5mm2	V DY 3x2,5mm2	V DY 3x2,5mm2
							Strowanie zrodzie z DTR uzadnienie	Strowanie zrodzie z DTR uzadnienie

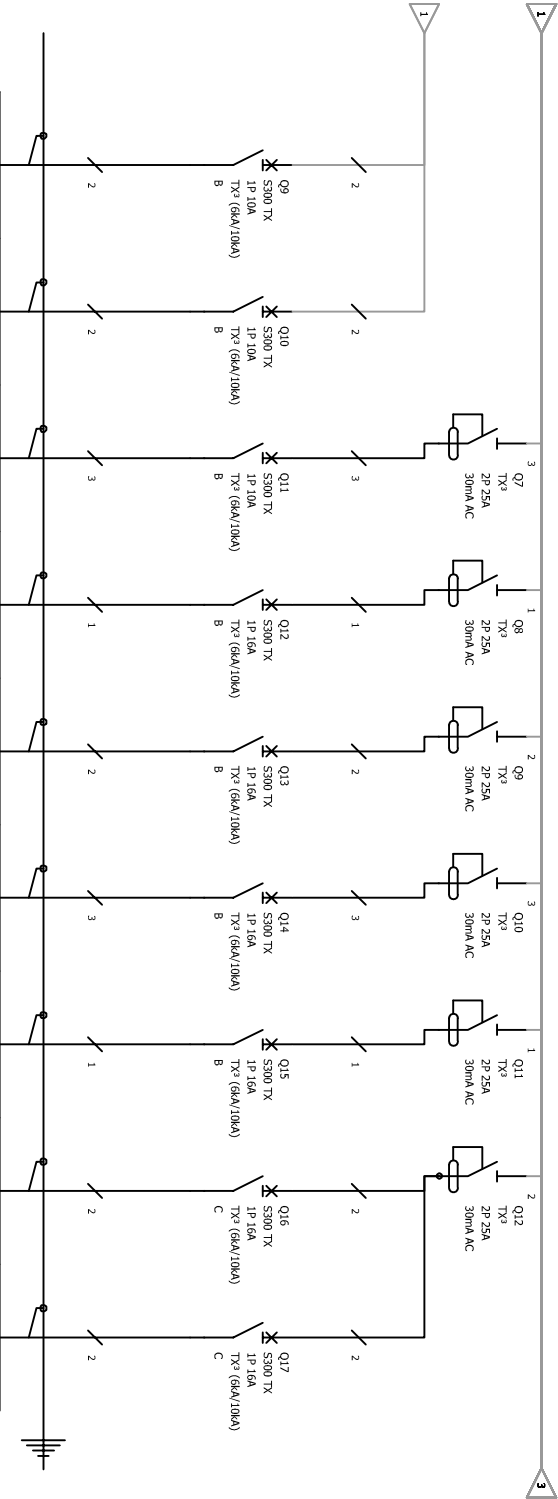

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

AP Studio 7

mgr inż. arch. Piotr Adamowski

77-300 Chodzież, ul. Kłosa 14, tel. 50-331-878

biuro@apstudio7.pl

inwestycja

obiekt

tytuł rys.

skala

1:100

88-000 C-ROJINDE-000-ADAMIA MICHELENA 76

BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWÓCH PLATFORM DLA KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. MICKIEWICZA

adres inwestycji	88-000 C-ROJINDE-000-ADAMIA MICHELENA 76		
tytuł rys.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – SCHEMAT ROZDZIELNICY RG 2/5		
wykonad	brzoza	inż. i rozpisz, uprzedzenie	data
projektant	elektryczno	mgr inż. TADEUSZ ORDOBSKI	15.03.2018 r.
projektant	elektryczno	upr. bud. w specjności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń UAN/8346/206/88	
projektant	elektryczno	inż. KAROL GODEBIEWSKI	15.03.2018 r.
projektant	elektryczno	upr. bud. w specjności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń POW/079/POE/08	
projektant	elektryczno	mgr inż. RFAK KOBEROWSKI	15.03.2018 r.