
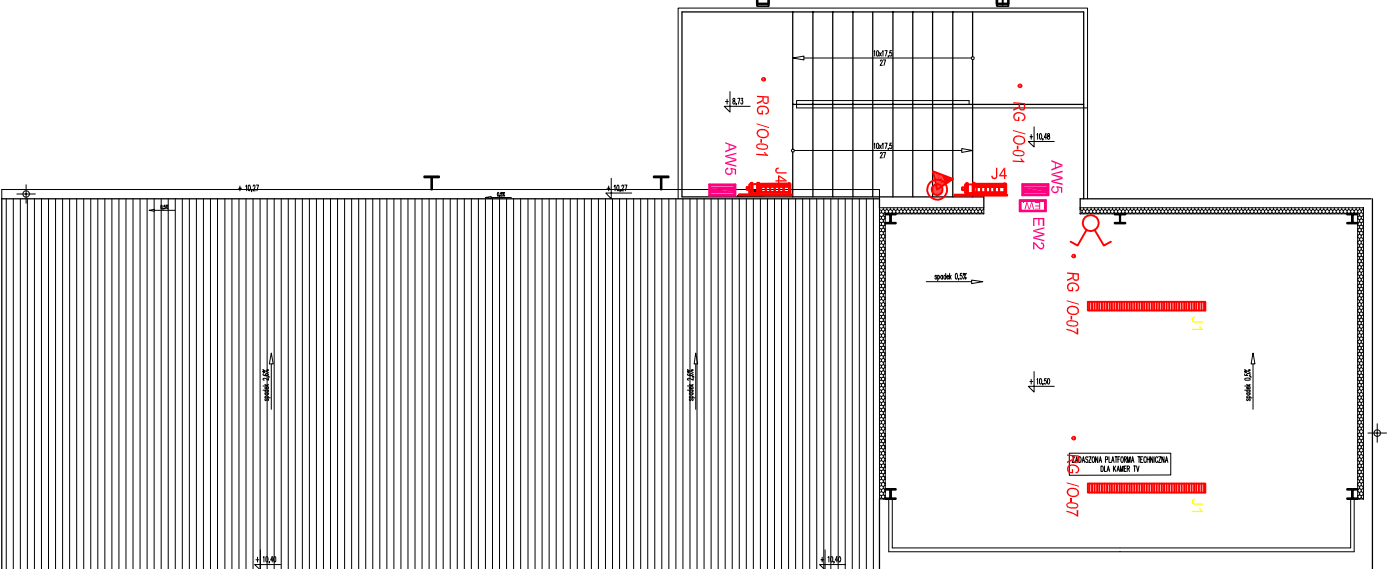


BUDYNEK DLA DZIENNIKARZY - OŚWIETLENIE

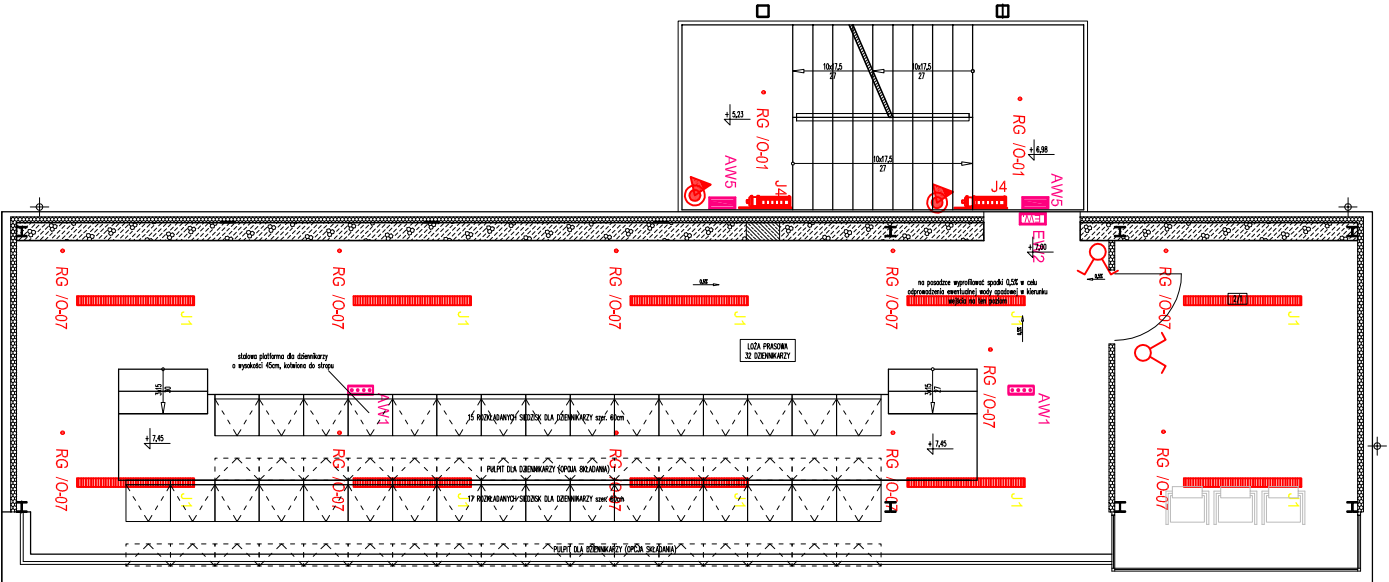

Lp.	Oświetlenie podstawowe	
1	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED COSMO LED LAM-JKA 1587 LED 840 68W/7200lm	J1
2	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED MODERNA 597 LED 840 35W/4100lm RAL9016	J2
3	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED MODERNA 1197 LED 840 47W/5400lm RAL9016	J3
4	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED KRYPTON 840 LED 830 OPAL RAL9006 IP66 z siatką	J4
5	OPRAWA OŚWIETLENIOWA LED AMARO LED-H-JKA 840 40W/3000lm IP44	J5
Lp.	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne	
1	OPRAWA AWARYJNA LED ESSYSTEM OP3-A4x1TA1N do nisk.temp.	AW1
2	OPRAWA AWARYJNA LED ESSYSTEM OP10-A1,2TA1N	AW2
3	OPRAWA AWARYJNA LED ESSYSTEM OP20-A1,2TA1H	AW3
4	OPRAWA AWARYJNA LED ESSYSTEM WJUN-A 1x1 TA 1 CR	AW4
5	OPRAWA AWARYJNA LED ESSYSTEM MONITOR.JKA IP65 OP3-A4x1TA1N	AW5
6	OPRAWA EWAKUACYJNA LED MONITOR1 IP40 OP1-A1,2TA1N ścieenna z plkt.	EW1
7	OPRAWA EWAKUACYJNA LED MONITOR1 IP65 OP2-A1,2TC1N z plkt. do nisk. temp	EW2
Lp.	Osprzęt	
1	ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA	
2	ŁĄCZNIK JEDNOBIEGUNOWY PODŚWIETLANY ZE SCHEMATEM BĄDŹ OPISEM	
3	ŁĄCZNIK DWUBIEGUNOWY PODŚWIETLANY ZE SCHEMATEM BĄDŹ OPISEM	
4	ŁĄCZNIK SCHODOWY PODŚWIETLANY ZE SCHEMATEM BĄDŹ OPISEM	
5	MIKROFALOWY CZUJNIK RUCHU	

UWAGA - oprawy awar. i ewak. w standardzie centralnego nadzoru CT12

UWAGI I OZNACZENIA:

Ochrona od porażen: szybkie samoczynne wyłączenie
Układ instalacji wewnętrznej: TN-S
Należy użyć przewodów o izolacji na Un=750V

Nazwa rozdzielnic
O-1/RG
Numer obwodu w rozdzielnic

Wszystkie elementy instalacji nie pokazane na rzutach projektowych a będące w rzeczywistości w kółkach z projektowanymi zmianami przebudować po porozumieniu z projektantem zgodnie ze sztuką budowlaną i odpowiednimi normami.

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE				nr rys.
AP Studio 7				E2
mgr inż. arch. Piotr Adamowski				skala
77-300 Chwałów				1:100
ul. Romualda Traugotta 13				
tel. +48 509-331-878				
e-mail: biuro@apstudio7.pl				
obiekt	BUDOWA BUDYNKU DLA DZIENNIKARZY, PRZEBUDOWA BUDYNKU KLUBOWEGO ORAZ BUDOWA DWÓCH PLATFORM DLA KAMER TELEWIZYJNYCH WRAZ Z NIEZBEDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ W RAMACH PRZEBUDOWY BOISKA SPORTOWEGO PRZY UL. WICKIEWICZA			
adres inwestycji	59-600 CICHNICE, UL. ADAMA WICKIEWICZA 76			
temat rys.	INSTALACJA ELEKTRYCZNA – BUDYNEK DLA DZIENNIKARZY – OŚWIETLENIE 2/2			
wykonł	brano	mgr inż. inżynier, uprawnienia	data	podpis
projektant	elektryczno	mgr inż. inżynier, uprawnienia	15.03.2018 r.	
projektant	elektryczno	mgr inż. inżynier, uprawnienia	15.03.2018 r.	
asystent	elektryczno	mgr inż. inżynier, uprawnienia	15.03.2018 r.	